



Sustatzailea

ERRENTERIAKO UDALA

2021_02072

**ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

SALK ETA SABIN KALEKO LOKALA

Proiektuaren berrikuspena

REV. 0

AURKIBIDEA

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	4

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



- Tipologia:** Kultura
- Solairuak:** BS (Lokala)
- Helbidea:** c/ Salk y Sabin
- Zerbitzuak:** Gizarte-etxea

2. DESKRIBAPEN LABURRA

Salk eta Sabin kaleetako lokalak, Gabierrotako Gizarte Etxea bezala ere ezagutzen denak, sarrera nagusiko ate bat du hegoaldean eta beste bat iparraldean.

290 metro karratuko solairu bat du, eta 3 gela (horietako bi batera daitezke), bulego batzuk, biltegi batzuk eta komunak ditu (horietako bat egokituta).

3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Hauek dira antzemandako arazo nagusiak:


- Sarrera nagusiko atea ez du informazio-kartelik, eraikinaren erabilera adierazten duenik, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzekin. Hau da, goiko aldean informazioa goi-erliebean nabarmendutako karaktereekin eta behekoan testu bera Braille Sisteman (Kod. 905).
- Barruko ate batzuek (hala nola komunek) ez dute informazio-kartelik sarreran, eta ez dute karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ezta Braille sistematik ere, ikusteko desgaitasuna duten pertsonak eraikinean zehar mugitzea errazteko (Kod. 905).
- Komunetara sartzeko ateez 90 zentimetro baino gutxiagoko zabalerak dute, eta hori da irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudi teknikoak (Kod. 502).
- Komun egokituak lurretik 40 zentimetrora dagoen alarma-sistema bat izan behar du, eroriz gero laguntza eskatzeko. Gainera, 30 cm-ko altuerako babes-zokalo bat gehitu behar da sarrerako atearen bi aldeetan. Bestalde, komuneko kabinako idulkirik gabeko konketaren ondoan dauden objektuak birkokatu behar dira, eta biratzeko 1,5 metroko diametroa duen espazioa bermatu. Horregatik, komunetarako gunean bi zerbitzu irisgarri jartzea proposatzen da (Kod. 801).



4. AURREKONTUAREN LABURPENA

KOD	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIRA
5	ATEAK		,		
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	5	900,00 €	4.500,00 €
8	ZERBITZUAK		,		
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.	UD	2	6.000,00 €	12.000,00 €
9	SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA		,		
905	Ate ondoan braille altorelebeke karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	12	125,00 €	1.500,00 €
Guztira					18.000,00 €


KOD	DESKRIBAPENA
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.
905	Ate ondoan braille altoreleveko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.

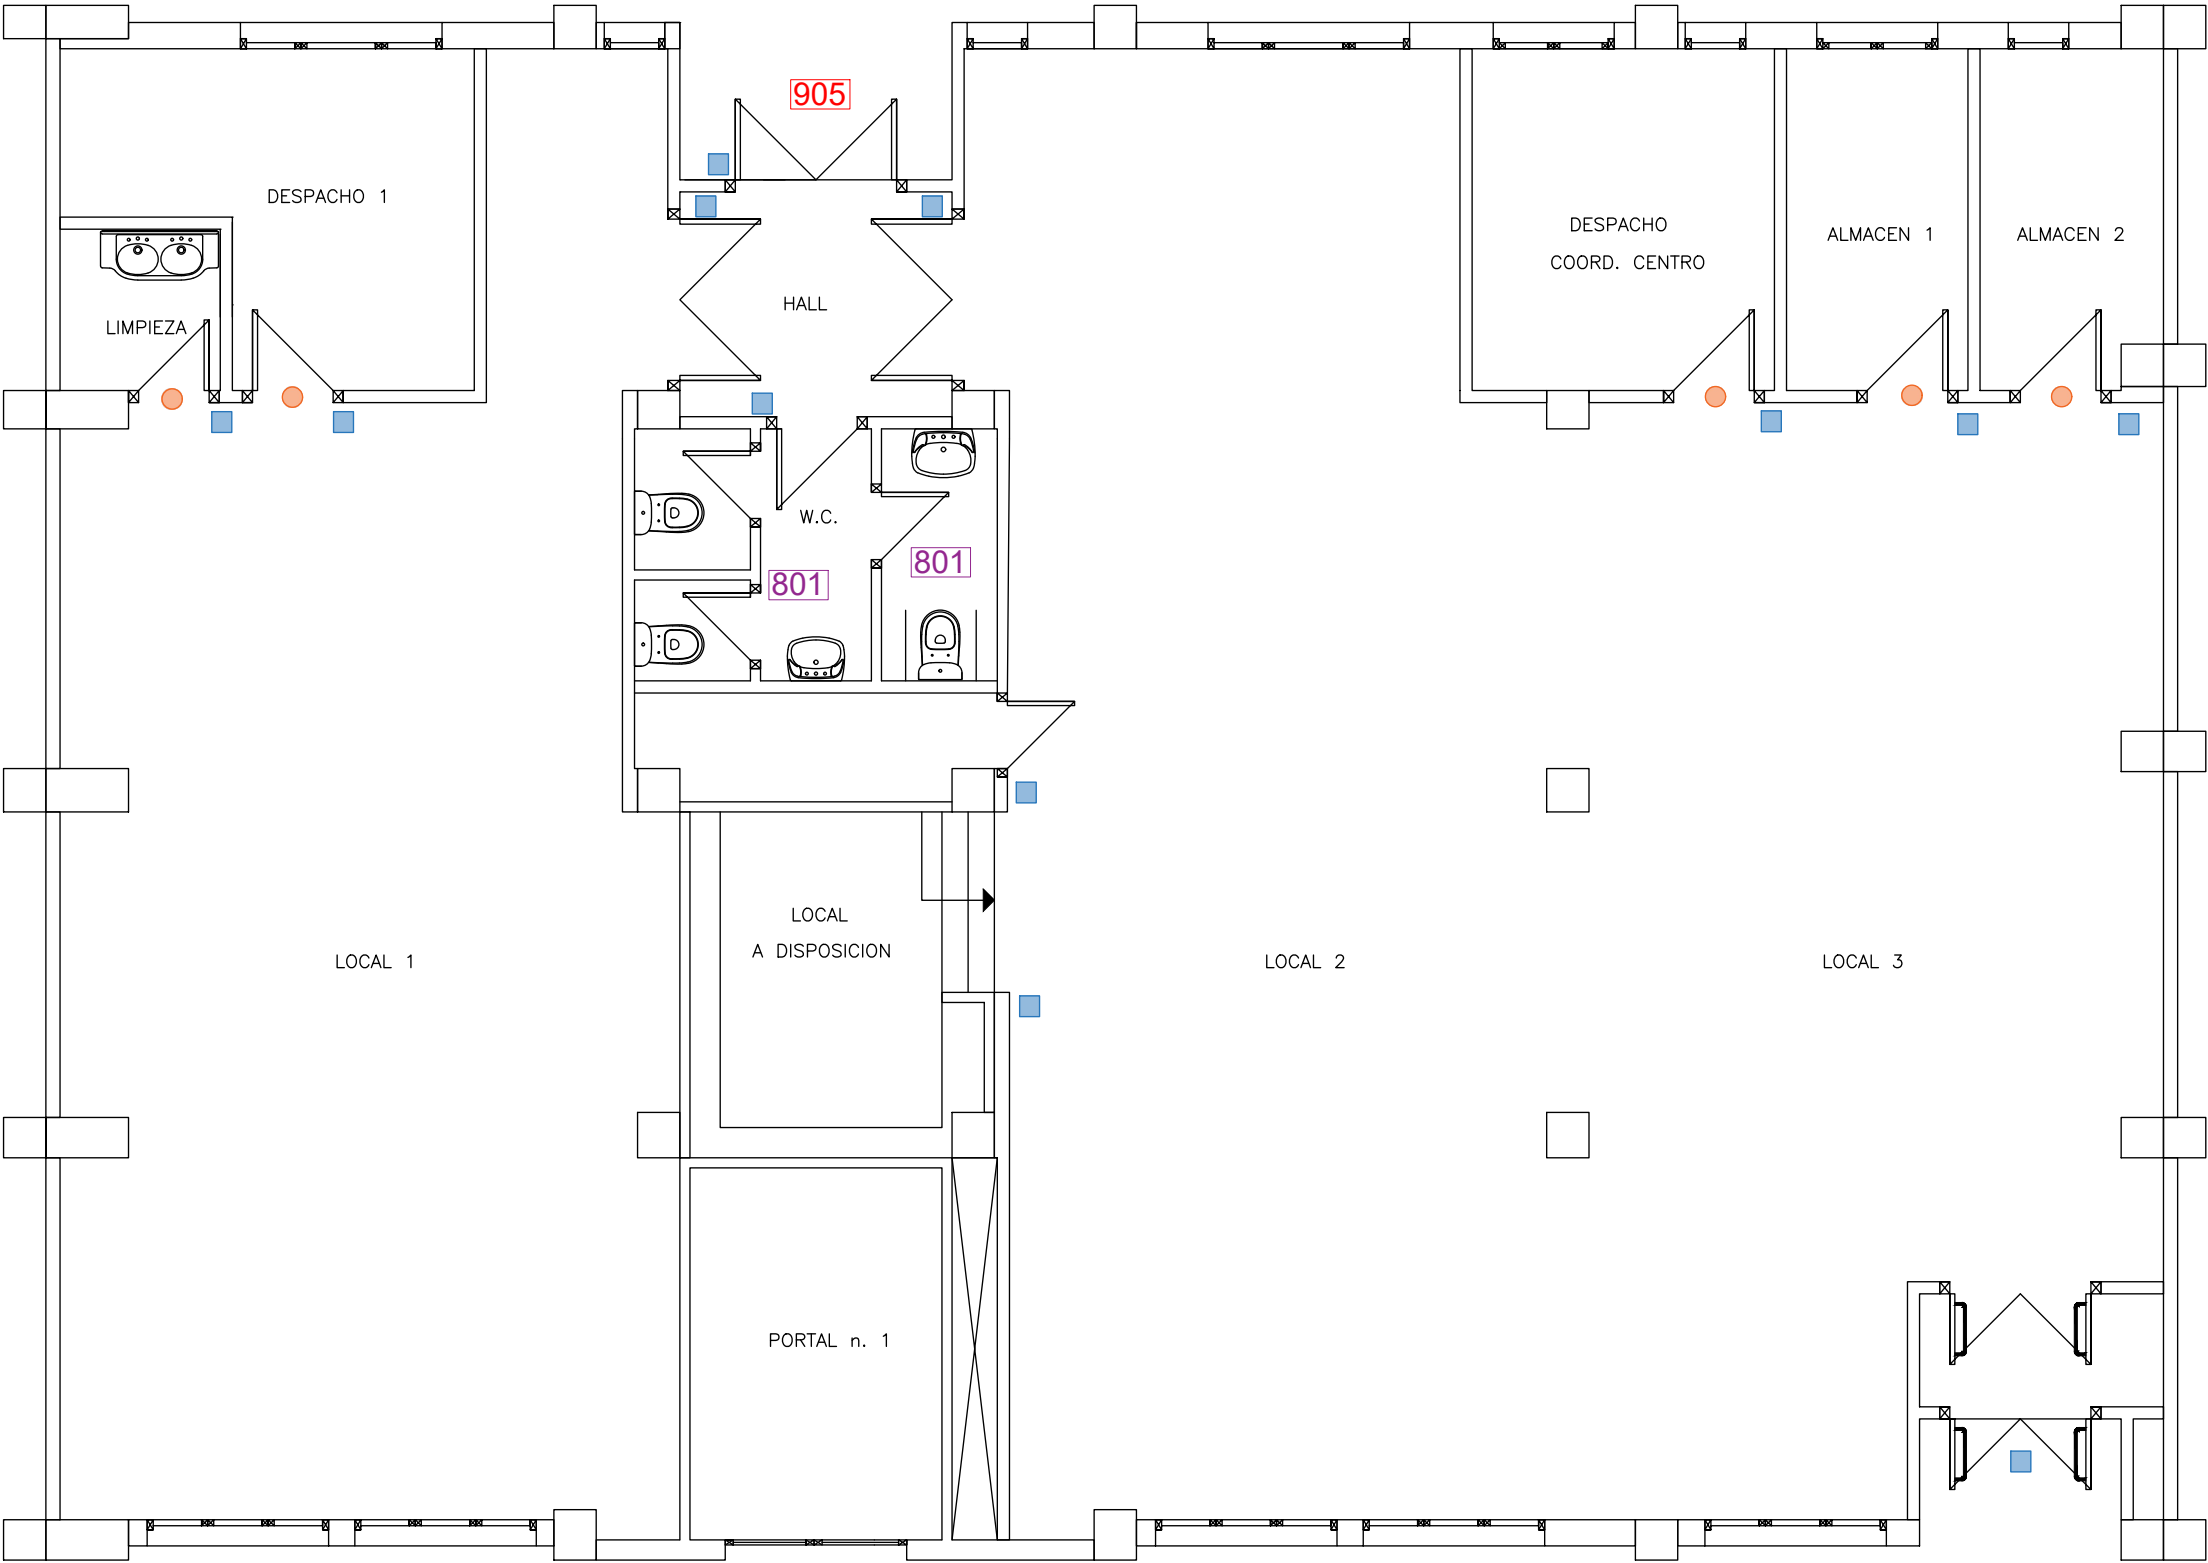


502

905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/75
30. SALK ETA SABIN LOKALA BEHEKO SOLAIRUA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	30.1

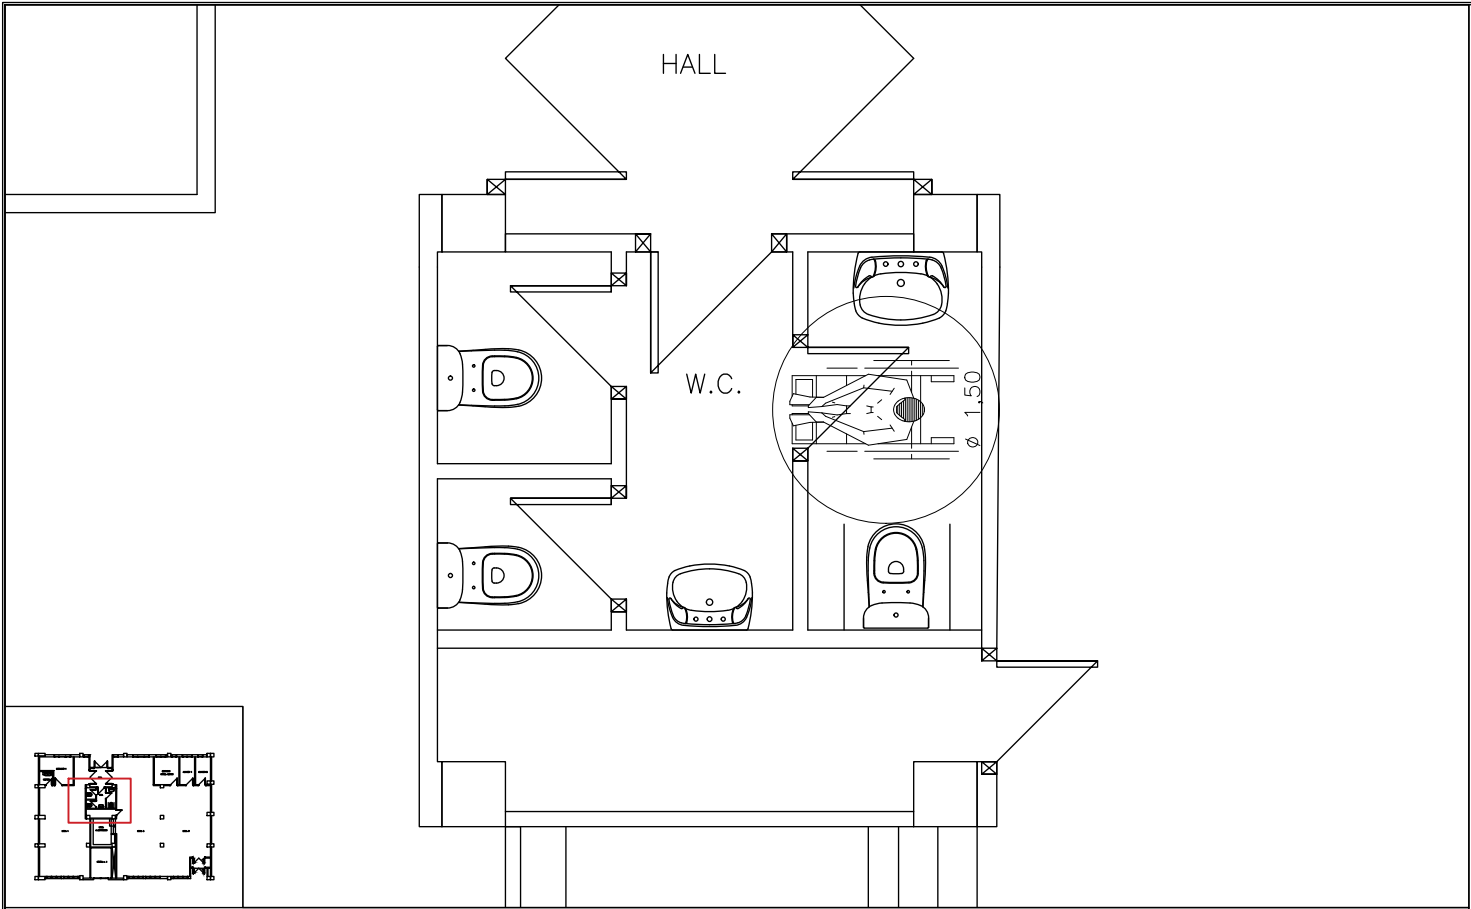

801 JARDUKETA (ZERBITZU EGOKITUA) EGUNGO EGOERA

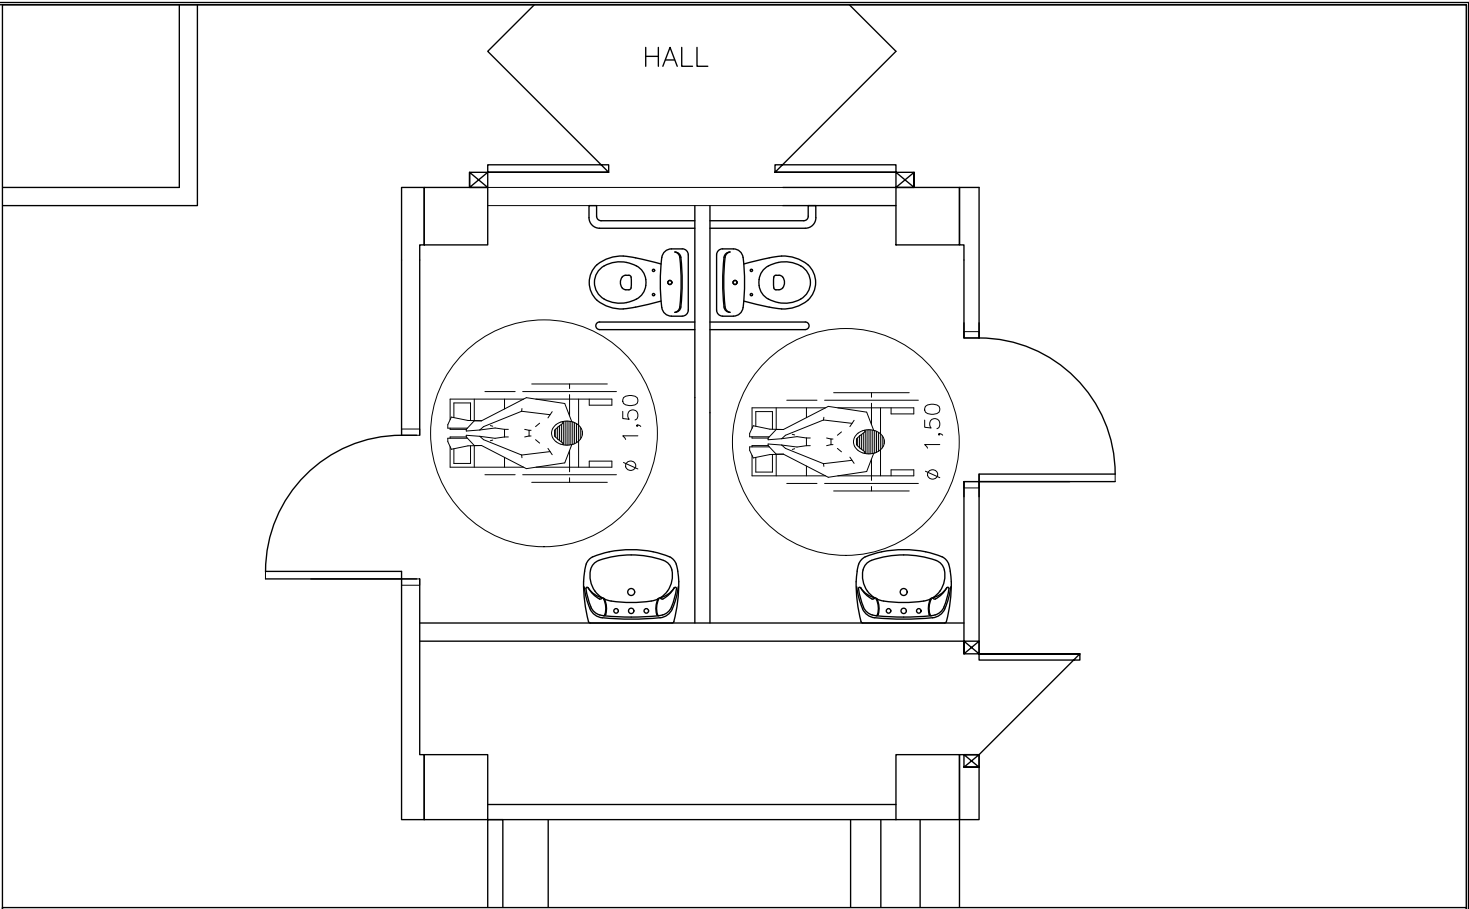

801 JARDUKETA (ZERBITZU EGOKITUA) PROIEKTATUTAKO EGOERA

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/50
30. SALK ETA SABIN LOKALA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
JARDUKETAK	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	30.2