



Sustatzailea

ERRENTERIAKO UDALA

2021_02072

**ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

IKASTOLA LANGAITZ

Proiektuaren berrikuspena

REV. 0

AURKIBIDEA

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	8

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



Tipologia:	Hezkuntza
Solairuak:	PSS + PB + P1 + P2
Helbidea:	Camino de San Marcos 6
Zerbitzuak:	Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza

2. DESKRIBAPEN LABURRA

San Markos bideko 6. zenbakian dagoen ikastetxe honek lau solairu eta kanpoalde zabala ditu.



Eraikineraren sartzeko hiru sarrera daude. Nagusiak lehen solairuko atarira ematen du; bigarren solairukoek, berriz, beheko solairuko bainugeletara eta erdisotoko solairura. **Beheko solairuan** administratiboen eremuak, sukaldea, jantokia, komunak, aldagelak eta plastika-gela daude. Nabarmendu behar da egokitutako komunetako bat aldagela gisa erabiltzen dela gaur egun. **Lehenengo solairuan** hainbat gela, bi biltegi, hiru komun eta aldagela egokitu bat daude. Era berean, **bigarren solairuan** hainbat gela eta lau komun daude. Azkenik, **erdi-sotoan** gimnasioa eta antzerkirako gela daude.

Nabarmenezkoa da solairuak bi eskaileraren bidez lotzen direla. Era berean, beheko solairuarekin, lehenengoarekin eta bigarrenarekin lotzen den igogailu bat dago; beraz, erdisotora eskaileraren bidez edo eraikinaren kanpoaldetik ibilbidea eginez sar daiteke.


3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Hauek dira detektatutako arazo nagusiak:

- Eraikinaren eta Langaitz ikastolak duen esparruaren sarbideetan, ez da eraikinaren erabilera adierazten informazio-kartel baten bidez. Hori dela eta, informazio-kartel bat jartzea proposatzen da, komunikazioko irisgarritasunari buruzko IV. eranskinean ezarritako baldintzak betez. Hau da, goiko aldean goi-erliebeko karaktereak dituzten eta behealdean Braille Sisteman (Cod. 905).
- Lehen solairuko atarian, sarrerako atetik hurbilen dagoen lekuan, erliebeko planoak instalatzea gomendatzen da, eraikinean interes handiena duten espazioak, ibilbideak eta gelak adierazteko; ikusmen-arazoak dituzten pertsonen orientazioa errazteko (Cod. 904).
- Erakusmahaiak, eraikinaren kontrol-puntuak, ez du mugikortasun urriko pertsonentzat egokitutako mostradorerik, III. eranskinaren 8. artikulua, bulego teknikoko herriarren arretarako gunean (Kod.: 601).
- Eskaileren oinplanoek ikusmen- eta ukipen-zoladuraren zerrenda bat izan behar dute tarteen abiaburuan; 80 cm-ko luzera izango dute martxaren noranzkoan, ildaskadura perpendikularrak izango dituzte eskaileren ardatzarekiko eta haren zabalerarekiko (Cod. 901). Hori guztia detekzioa errazteko eta estropezua mugatzeko. Era berean, eskubanda bikoitzak izan behar dira eskaileren alde banatan. Onuragarria da eskaileretako eskudelek gainerako elementuekin kontrastatutako kolorea izatea, eta, gainera,





eskuari egokitzeko moduko diseinu anatomikoa; 4-5 zentimetroko diametroko sekzio zirkularrekoa izatea gomendatzen da (Cod. 401 eta 402). Era berean, mesedegarria izango litzateke eskudelaren alboko barne-ertzean orientazio-plaka batzuk jartzea, eta, hala, eskua eskudeletik irristatzean, zorroarekin hatz erakuslearen pultsua orientagarri izatea ikusmen-arazoak dituzten pertsonentzat. Plaka hori goi-erliebeko karaktereekin eta Brailleko sistemarekin (Cod. 907).



- Barruko ateeak dituzten informazio-kartelek ez dute ez karaktereen marran zentratutako goi-erlieberik, ez eta Braille sistemarik ere, ikusmen-urritasuna duten pertsonen eraikineko mugikortasuna errazteko (Cod. 905).



- Irisgarritzat jotzen den zerbitzua aldagela gisa erabiltzen da. Bestalde, irisgarria izateko, lurretik 40 zentimetrora dagoen alarma-sistema bat izan behar du, eroriz gero laguntza eskatzeko (Cod. 808). Era berean, deskarga-mekanismoak presiopean edo palankan egin behar dira, azalera handiko sakagailu batekin (Cod. 812). Gainera, 30 cm-ko altuerako babes-zokalo bat gehitu behar da sarrerako atearen bi aldeetan (Cod. 811).



- Dutzak 40 (sakonera) x 40 (zabalera) x 45-50 cm-ko (altuera) eserleku eraisgarria izan behar du, eta bizkarra (kodea: 818).

Era berean, lurretik 40 zentimetrora dagoen alarma-sistema bat izan behar du, eroriz gero laguntza eskatzeko (Cod. 808).




- Ate batzuek 0,9 metro baino gutxiagoko zabalera dute pasabideetan (Cod. 502).



- Barruko atek irekitzeko sistema heldulekuen bidez egiten da, eta horien ordeztu pikotxak jarri behar dira. Diseinu ergonomikoa izango dute, manipulatzeko eta/edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonen erabilaz. Bere sekzioa, ahal dela, forma leun eta biribilduekin zirkulatzea izango da, kontusioak eta urradurak saihesteko (Cod. 507).

Bestalde, ateen leiho bat dutenean esparru baten okupazioa errazago ikusteko, garaiera txikiko pertsona batek edo gurgil-aulki batek erabili ahal izateko moduan diseinatu behar da. Beraz, bi leiho egon behar dira. Horietako bat lurretik 1,1 metrora kokatuta egotea edo dagoena altuera horretaraino luzatzea (Cod. 508).



- Beheko solairuan, sarrerako ate bat dago, kanpotik, maila bat duena; beraz, ezinezkoa da pertsona bat gurgildun aulkian sartzea, eta maila kentzea proposatzen da (Cod. 204). Antzera gertatzen da bigarren solairuko dutxetarako sarreran.

Bestalde, maila isolatua kentzea eta erdisotoko solairura sartzeko dagoen arrapala hobetzea proposatzen da; horretarako, barandak (Cod. 206 eta 401).



- Igogailuari dagokionez, barruko sakagailuek ez dute ez autoelieveko zenbakirik, ez Braille sistemakorik. Bestalde, botoi-makina egokia jarri behar da kabinan eta solairu bakoitzeko sarbideetan (Cod. 705 eta 706). Gainera, solairu iristean eta atek irekitzean, ez da adierazle akustiko eta argitsu batekin seinalizatzen (Cod. 707).

Bestalde, eskudela bat jarri behar da paretatik 4 zentimetroko distantziara, 90 zentimetroko altueran, eta forma ergonomikoa izango du; hau da, eskudelari egokitzea




ahalbidetuko du; 4-5 zentimetroko diametroa duen sekzio zirkularrekoa izatea gomendatzen da (Cod. 704).



- Kanpoko eskailerek eskubanda bikoitza izango dute, hau da, neurri hori ezarri beharko da (Cod. 401 eta 402).

Era berean, eskailera-buruek ikusmen- eta ukipen-zoladuraren zerrenda bat izan behar dute tarteen abiaburuan; 80 cm-ko luzera izango dute martxaren noranzkoan, ildaskadura perpendikularrak izango dituzte eskaileraren ardatzarekiko eta haren zabalarekiko (Cod. 902). Hori guztia detekzioa errazteko eta estropezua mugatzeko. Era berean, eskailera-mailen ertzetan zerrenda irristagaitzak jarri behar dira, bai lehorrean, bai bustita. Bost eta hamar zentimetro arteko zabalera izango dute, testura eta kolore desberdinekoa, eta zoladuraren gainerako zatiekin (Cod. 205).



Gainera, eskailera-mailen mutur libreetan hiru zentimetroko irtengune bat jarri beharko da (Cod. 208).

- Zoladura esparruaren sarrerako atean sartu behar da, kanpoaldetik dagoen pasealekuarekiko loturaraino (Cod 1001).



- Jarritako paperontziak ordeztu egin behar dira, beheraino luzatu behar baitira, itsuek detektatu ahal izateko (Cod 604).



- Egokitu gabeko banku bat dago kanpoaldean. Jarleku irisgarriek eserlekua 40-50 zentimetro artean eduki behar dute, eta bizkarraldea eta beso-euskarria (eserlekuaren mailatik 20-25 zentimetrora). Era berean, baimenduta dago beste banku mota batzuk erabiltzea, betiere aurrekoaren osagarri bada, altxatzea eta esertzea errazten duten baldintza ergonomikoetara egokituta. Beraz, bankua egokitzea planteatzen da (Cod 605).
- Gutxienez eskudel bat jarri behar da arrapala errazago igotzeko (Cod 402).




4. AURREKONTUAREN LABURPENA

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
2	ESKAILERAK				
204	Maila isolatua kentzea	UD	4	600,00 €	2.400,00 €
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea	m	44	20,00 €	880,00 €
206	Eskailera-burdina eskailera-mailetan jartzea	m	8,82	490,00 €	4.321,80 €
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	m	6,74	75,00 €	505,50 €
4	BARANDILLAS Y PASAMANOS				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	27,69	120,00 €	3.322,80 €
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea	m	40,4	260,00 €	10.504,00 €
5	PUERTAS				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	32	900,00 €	28.800,00 €
507	Diseinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea	UD	93	70,00 €	6.510,00 €
6	MOBILIARIO				
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea	UD	1	2.250,00 €	2.250,00 €
604	Paperontzia hornitzea eta jartzea	UD	4	370,00 €	1.480,00 €
605	Bankua egokitzea	UD	1	500,00 €	500,00 €
7	ELEMENTOS MECÁNICOS				
704	Igogailuaren kabinaren barruan eskudela egokitua jartzea	UD	1	300,00 €	300,00 €
705	Kabinan botoi-ontzi egokia instalatzea	UD	1	800,00 €	800,00 €
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman	UD	3	220,00 €	660,00 €
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi-seinaleak jartzea	UD	1	2.500,00 €	2.500,00 €
8	SERVICIOS				
808	Zerbitzu egokitan alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.	UD	2	770,00 €	1.540,00 €
811	Zerbitzu egokituko ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea	UD	1	130,00 €	130,00 €
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.	UD	1	160,00 €	160,00 €

818	40 (sakonera) x 40 (zabalera) x 45-50 cm-ko (altuera) eserleku eraisgarria jartzeko unitatea, bizkarraldea duena	UD	1	500,00 €	500,00 €
9	SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN				
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	44,64	80,00 €	3.571,20 €
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	11,48	50,00 €	574,00 €
903	Ezkaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.	m	10,4	80,00 €	832,00 €
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea	UD	1	2.000,00 €	2.000,00 €
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	90	125,00 €	11.250,00 €
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea	UD	12	100,00 €	1.200,00 €
10	OTROS				
1001	Eraikinaren barruko zoladura berregokitzea	m ²	31,09	185,00 €	5.751,65 €
Guztizkoa				93.242,95 €	


KOD	DESKRIBAPENA
204	Malla isolatua kantzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
206	Eskailera-burdina eskailera-mailetan jartzea
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eralkitzea.
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurikako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
507	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
601	Mostradore egokituako unitate bat hornitzea eta jartzea
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
605	Bankuaren egokitzapena
704	Igogailuaren kabinaren barruan eskudela egokitua jartzea
705	Kabinan botol-ontzi egokia instalatzea
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi seinaleak jartzea
808	Zerbitzu egokituari alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituari ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokolo babesle bat instalatzea
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.
818	40 (sakonera) x 40 (zabalera) x 45-50 cm-ko (altuera) asentu eralagarria eta bizkarraidekoa jartzeko unitatea.
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaleran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaleran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
903	Ekaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen Informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
1001	Eralkinera sartzeko zoladura berregokitzea

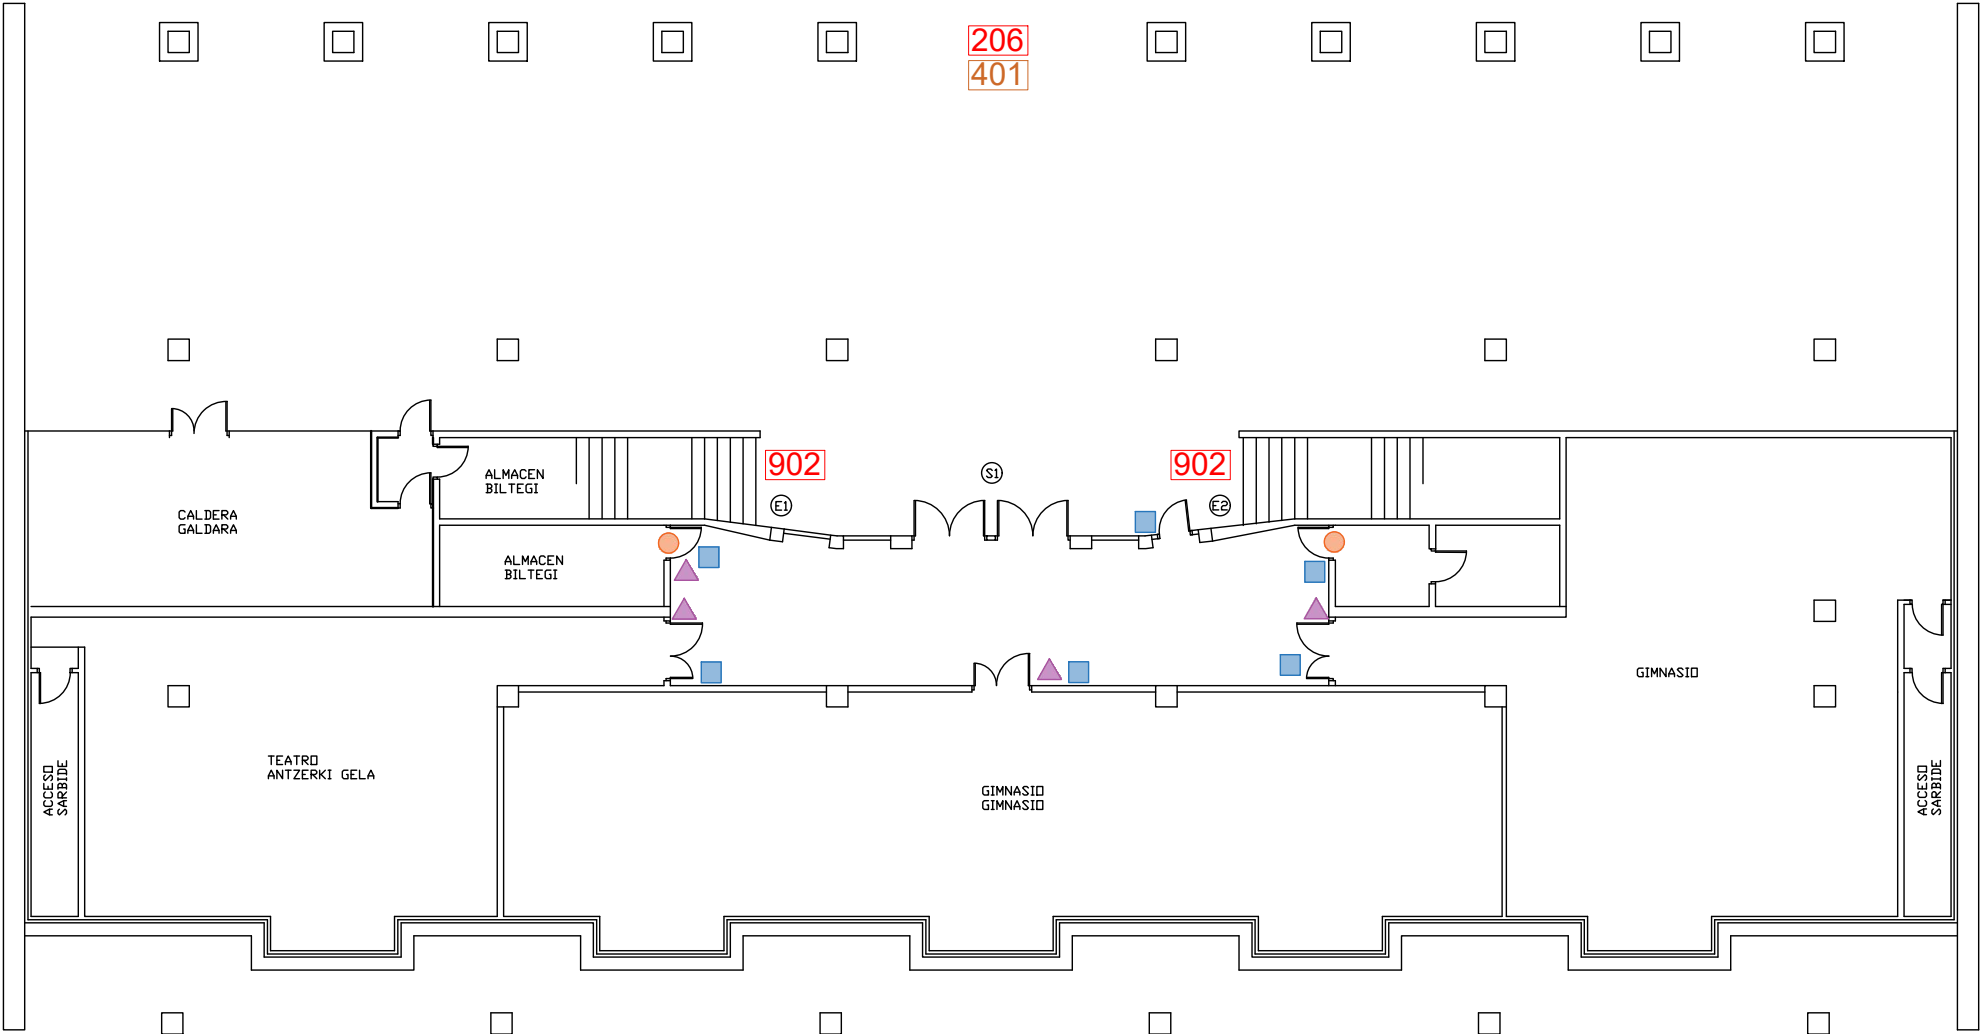


- 502
- 507
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARritasun-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/150
25. IKASTOLA LANGAITZ	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S):
ERDISOTOKO SOLAIRUA (gutxi gorabehera, planoaren gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	25.1

KOD	DESKRIBAPENA
204	Malla isolatua kantzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
206	Eskailera-burdina eskailera-mailetan jartzea
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak erakitzzea.
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurikako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalera-ko barne-ateko unitate bat instalatzea
507	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
601	Mostradore egokituako unitate bat hornitzea eta jartzea
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
605	Bankuaren egokitzapena
704	Igogailuaren kabinaren barruan eskudela egokitua jartzea
705	Kabinan botol-ontzi egokia instalatzea
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi seinaleak jartzea
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokitu-ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokolo babesle bat instalatzea
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.
818	40 (sakonera) x 40 (zabalera) x 45-50 cm-ko (altuera) asentu eralagarria eta bizkarraidekoa jartzeko unitatea.
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
903	Ekaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen Informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
1001	Eraklinera sartzeko zoladura berregokitzea

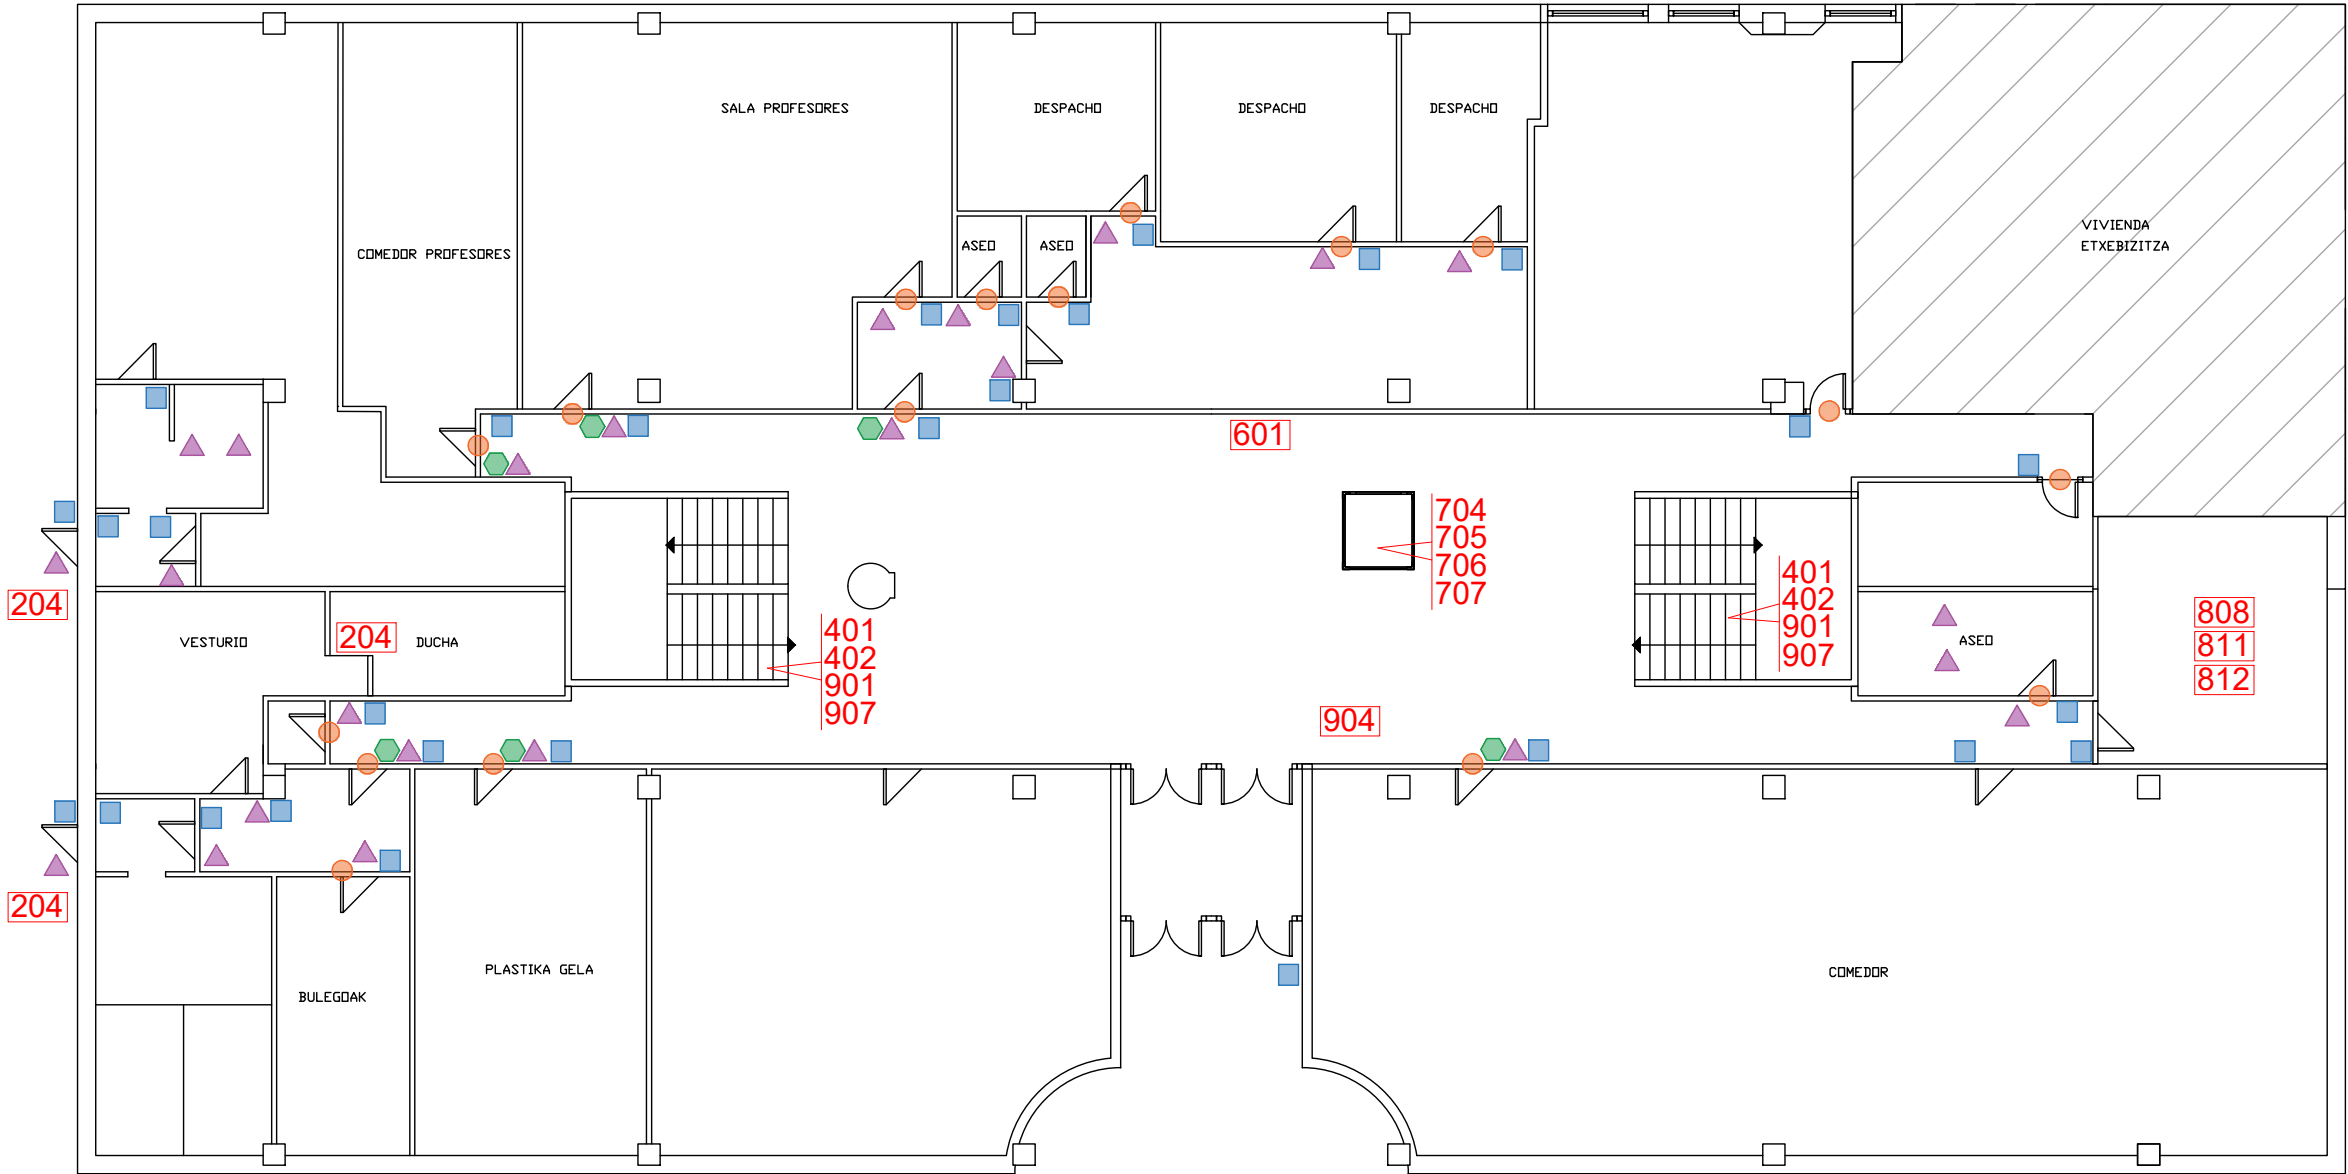

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K) : 1/150
25. IKASTOLA LANGAITZ	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S) :
BEHEKO SOLAIRUA (gutxi gorabehera, planoaren eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	25.2




KOD	DESKRIBAPENA
204	Malla isolatua kantzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
206	Eskailera-burdina eskailera-mailetan jartzea
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak erakitzea.
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurikako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
507	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
601	Mostradore egokituako unitate bat hornitzea eta jartzea
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
605	Bankuaren egokitzapena
704	Igogailuaren kabinaren barruan eskudela egokitua jartzea
705	Kabinan botol-ontzi egokia instalatzea
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi seinaleak jartzea
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituaren aiteen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.
818	40 (sakonera) x 40 (zabalera) x 45-50 cm-ko (altuera) asentu eralagarria eta bizkarraidekoa jartzeko unitatea.
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaleran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaleran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
903	Ezkaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen Informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
1001	Eraklinera sartzeko zoladura berregokitzea

- 502
- ▲

507
- ◆

508
- 905


PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/150
25. IKASTOLA LANGAITZ	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S):
LEHEN SOLAIRUA (gutxi gorabehera, plano eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	25.3



KOD	DESKRIBAPENA
204	Malla isolatua kantzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
206	Eskailera-burdina eskailera-mailetan jartzea
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak erakitzea.
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzea m.l. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurikako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalera bakoitzeko barne-ateko unitate bat instalatzea
507	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
601	Mostradore egokituako unitate bat hornitzea eta jartzea
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
605	Bankuaren egokitzapena
704	Igogailuaren kabinaren barruan eskudela egokitua jartzea
705	Kabinan botol-ontzi egokia instalatzea
706	Botol-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi seinaleak jartzea
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituko ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokolo babesle bat instalatzea
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.
818	40 (sakonera) x 40 (zabalera) x 45-50 cm-ko (altuera) asentu eralagarria eta bizkarraidekoa jartzeko unitatea.
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
903	Ekaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen Informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
1001	Eralkinera sartzeko zoladura berregokitzea

- 502
- 507
- 508
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/150
25. IKASTOLA LANGAITZ	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S):
BIGARREN SOLAIRUA (gutxi gorabehera, plano eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	25.4

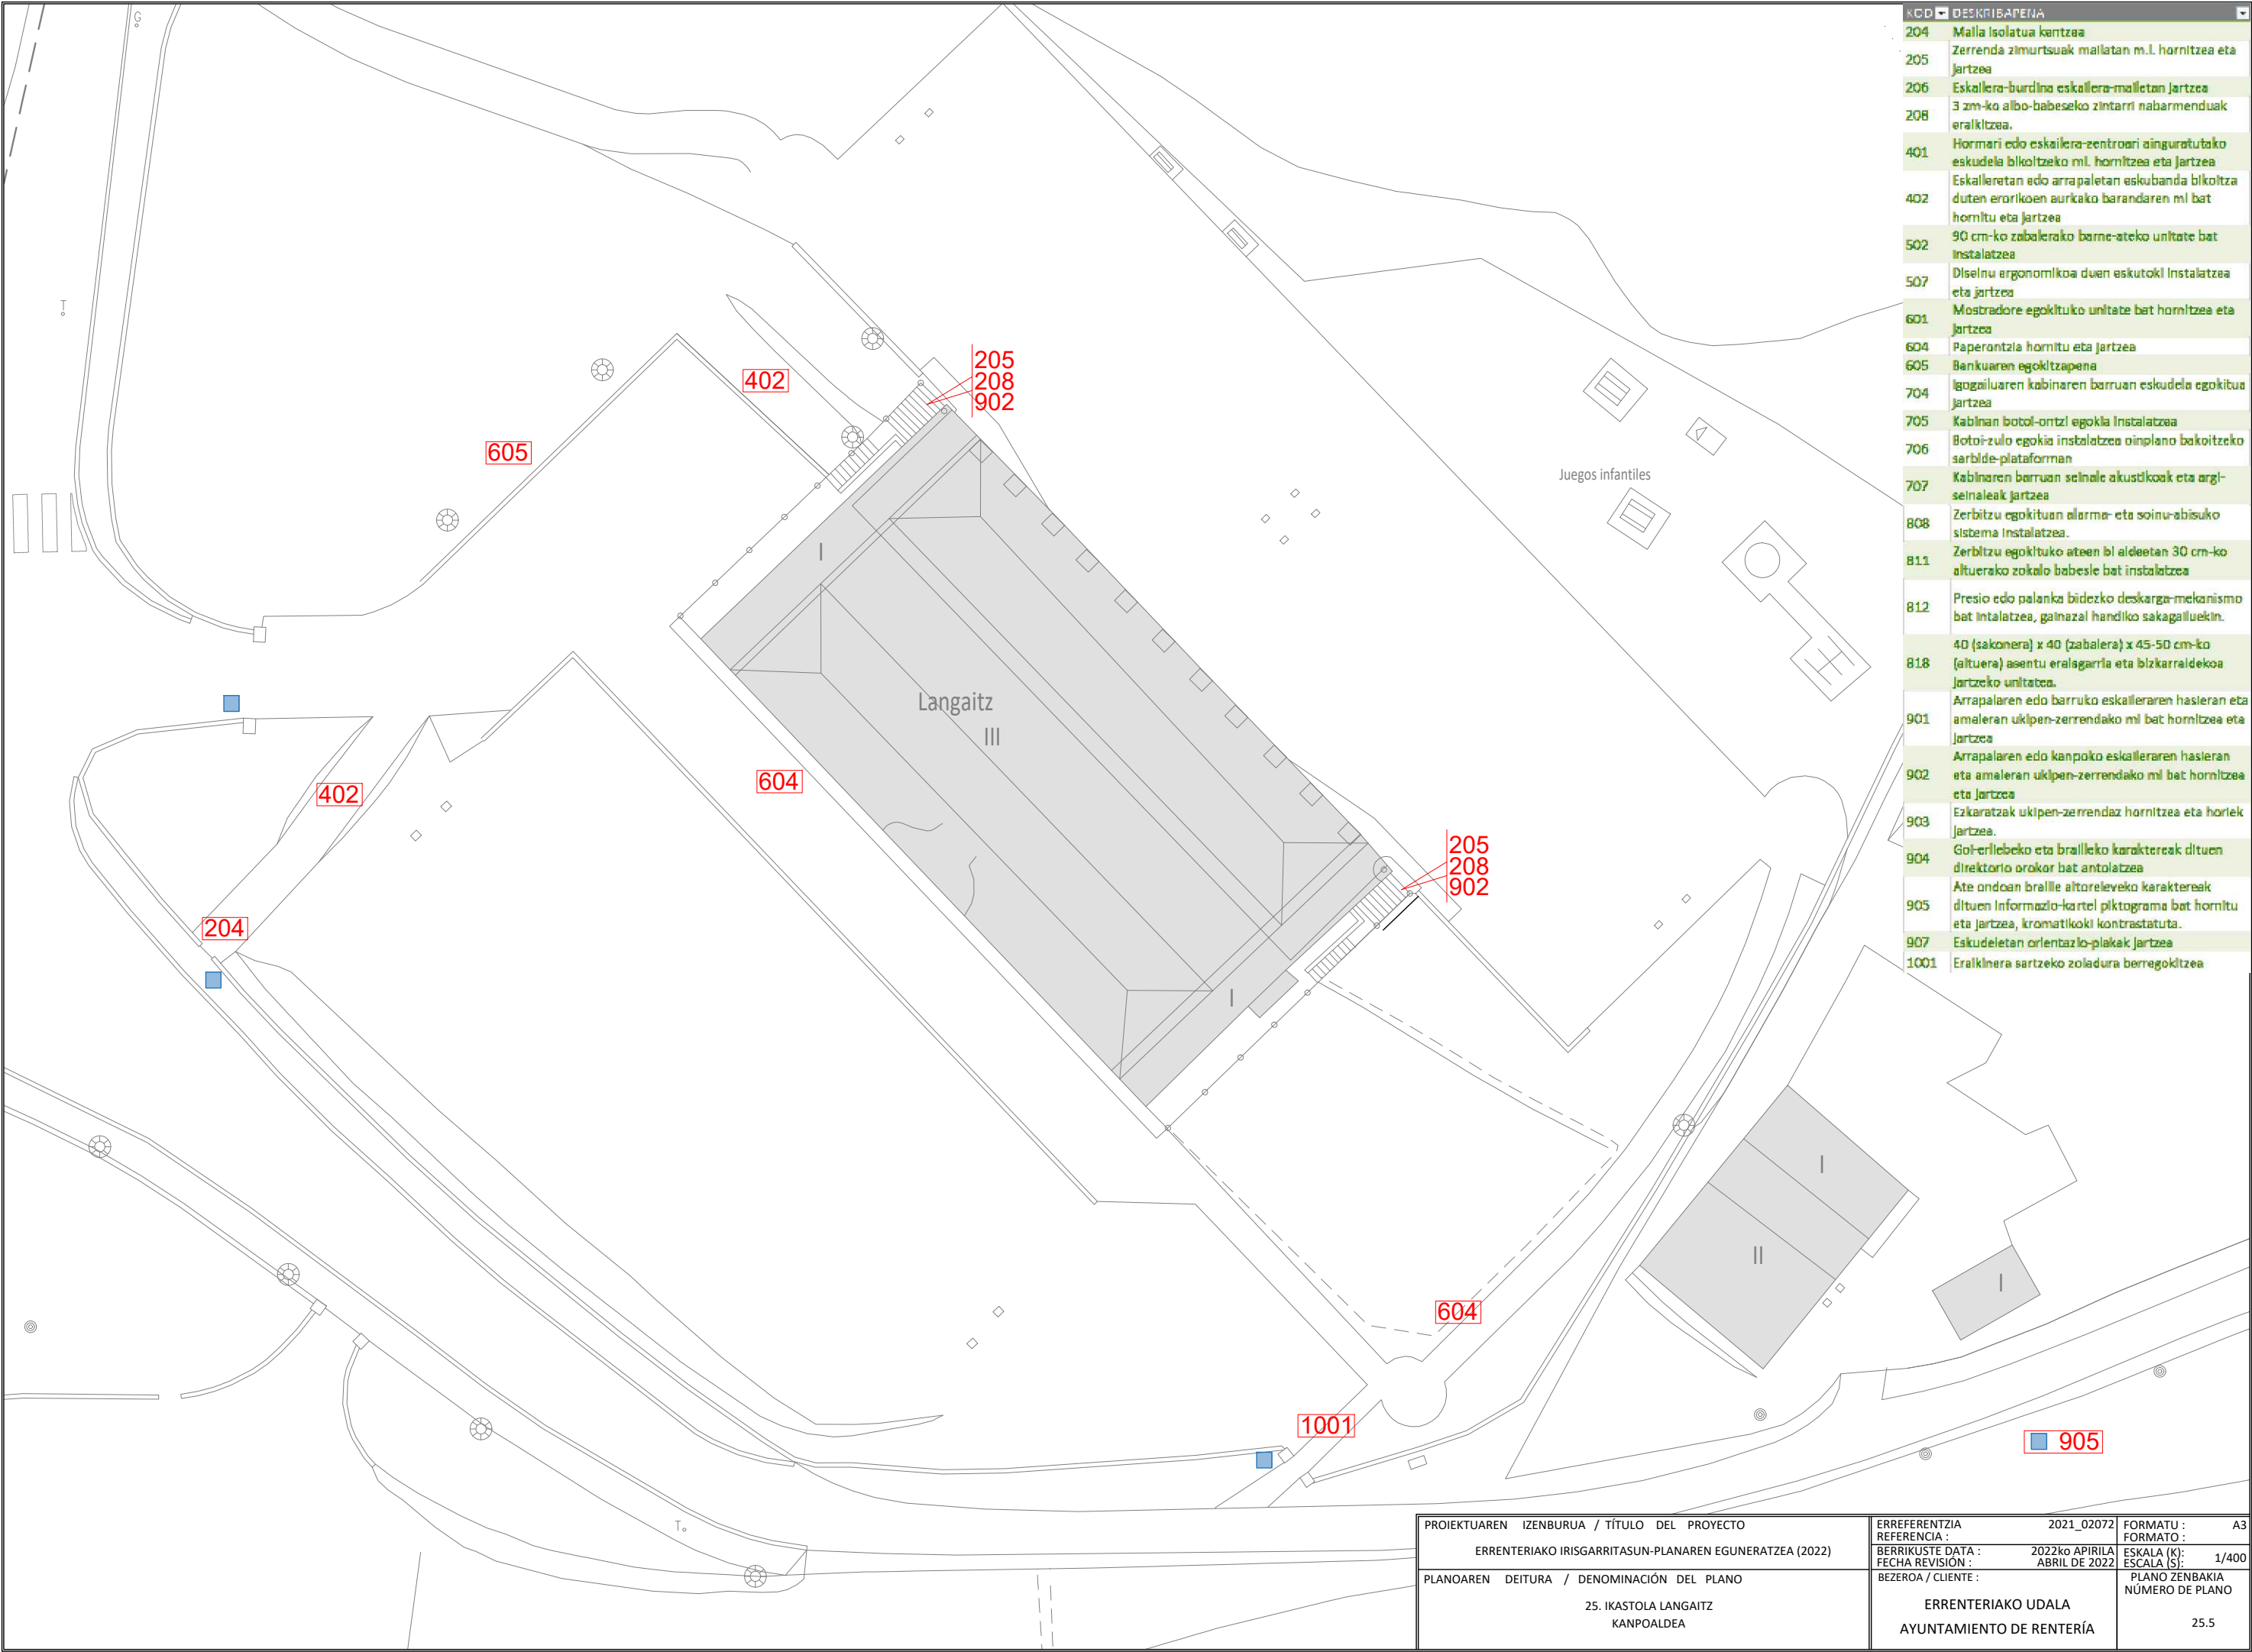

KOD	DESKRIBAPENA
204	Malla isolatua kantzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
206	Eskailera-burdina eskailera-mailetan jartzea
208	3 m-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eralkitzea.
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurikako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
507	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
601	Mostradore egokituako unitate bat hornitzea eta jartzea
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
605	Bankuaren egokitzapena
704	Igogailuaren kabinaren barruan eskudela egokitua jartzea
705	Kabinan botol-ontzi egokia instalatzea
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi seinaleak jartzea
808	Zerbitzu egokituari alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituari ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokolo babesle bat instalatzea
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat intalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.
818	40 (sakonera) x 40 (zabalera) x 45-50 cm-ko (altuera) asentu eralagarria eta bizkarraidekoa jartzeko unitatea.
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
903	Ekaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen Informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
1001	Eralkinera sartzeko zoladura berregokitzea

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/400
25. IKASTOLA LANGAITZ KANPOALDEA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	25.5