



Sustatzailea

**ERRETERIAKO UDALA**

2021\_02072

**ERRETERIAKO IRISGARRITASUN-  
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

**“LAGUNTASUNA” JUBILATUEN ELKARTEA**

*Proiektuaren berrikuspena*

**REV. 0**

---

**AURKIBIDEA**

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA .....	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA .....	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	4

## 1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



- Tipologia:** Erretiratuentzako gizarte-zentroa
- Solairuak:** PB (Lokala)
- Helbidea:** Aizpitarte 5
- Zerbitzuak:** Erretiratuentzako aisia eta denbora libre

## 2. DESKRIBAPEN LABURRA

Jubilatuen kluba Aitzbitarte plazako 4. zenbakiko lokalean dago (5 Behea), Laguntasuna izeneko jubilatuen kluba ere esaten zaio. Lokal laukizuzen bat du, eta hegoaldeko eta iparraldeko fatxadetan dauden bi ateetatik sartzen da bertara.

Espazio zabala eta bi bainugela ditu. Horietako bat irisgarria da, nahiz eta emakumeentzako komun gisa egokituta egon. Komunontzia eta idulkidun konketa ditu.

Era berean, nabarmentzekoa da lokalaren iparraldeko sarreran arrapala txiki eta motz bat dagoela, kanpoko zoladuraren (erabilera publikokoa) eta barrukoaren (eraikinekoa) artean desnibel txiki bat egotea saihesten duena.

### 3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Hauek dira hautemandako arazo nagusiak:


- Hegoaldeko eta iparraldeko ateek ez dute informazio-kartelik eraikinaren erabilera adierazteko, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzekin. Hau da, goiko aldean informazioa goi-erliebean markatutako karaktereekin eta behealdean Braille Sisteman (Cod. 905).
- Saltzeko makinak Braille sistema, goi-erliebea eta makrokaraktarrak izan beharko lituzke, ikusmen-arazoak dituzten pertsonak modu autonomoan erabili ahal izateko. Era berean, soinu-informazioko sistema bat izatea gomendatzen da.
- Elbarrientzako bainugelak ez du atean irisgarritasun unibertsaleko zeinua duen seinalerik. Gainera, ez du idulkia duen konketarik, eta hori ez dator bat irisgarritasunari buruzko araudi teknikoarekin; izan ere, araudi horren arabera, minusbaliotasuna duten pertsonentzako komun irisgarriek idulkirik gabeko konketa bat izan behar dute. Gainera, komun egokituak lurretik 40 zentimetrora dagoen alarma-sistema bat izan behar du, eroriz gero laguntza eskatzeko. Era berean, 30 cm-ko altuerako babes-zokalo bat izan beharko luke sarrerako atearen bi aldeetan. Azkenik, komunak ez du oztoporik gabeko 1,5 metroko diametroko biraketa-espaziorik. Horregatik, zerbitzu egokitu bat instalatzea proposatzen da (trenkadak, atea eta akaberak barne) (Cod. 801).



#### 4. AURREKONTUAREN LABURPENA


KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
<b>5</b>	<b>ATEAK</b>				
506	Lehendik dagoen barruko atearen unitatea lekuz aldatzea. Ondorengo kokapena barne	UD	1	550,00 €	550,00 €
<b>8</b>	<b>ZERBITZUAK</b>				
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.	UD	1	6.000,00 €	6.000,00 €
814	Konketaguneen egoera aldatzea	UD	1	150,00 €	150,00 €
<b>9</b>	<b>SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA</b>				
905	Ate ondoan braille altoreleveko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	2	125,00 €	250,00 €
<b>GUZTIZKOA</b>					<b>6.950,00 €</b>

KOD	DESCRIBAPENA
506	Lehendik dagoen barruko atearen unitatea lekuz aldatzea. Ondorengo kokapena barne
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akabarak barne.
814	Konketaguneen egoera aldatzea
905	Ate ondoan braille altoreleveko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.

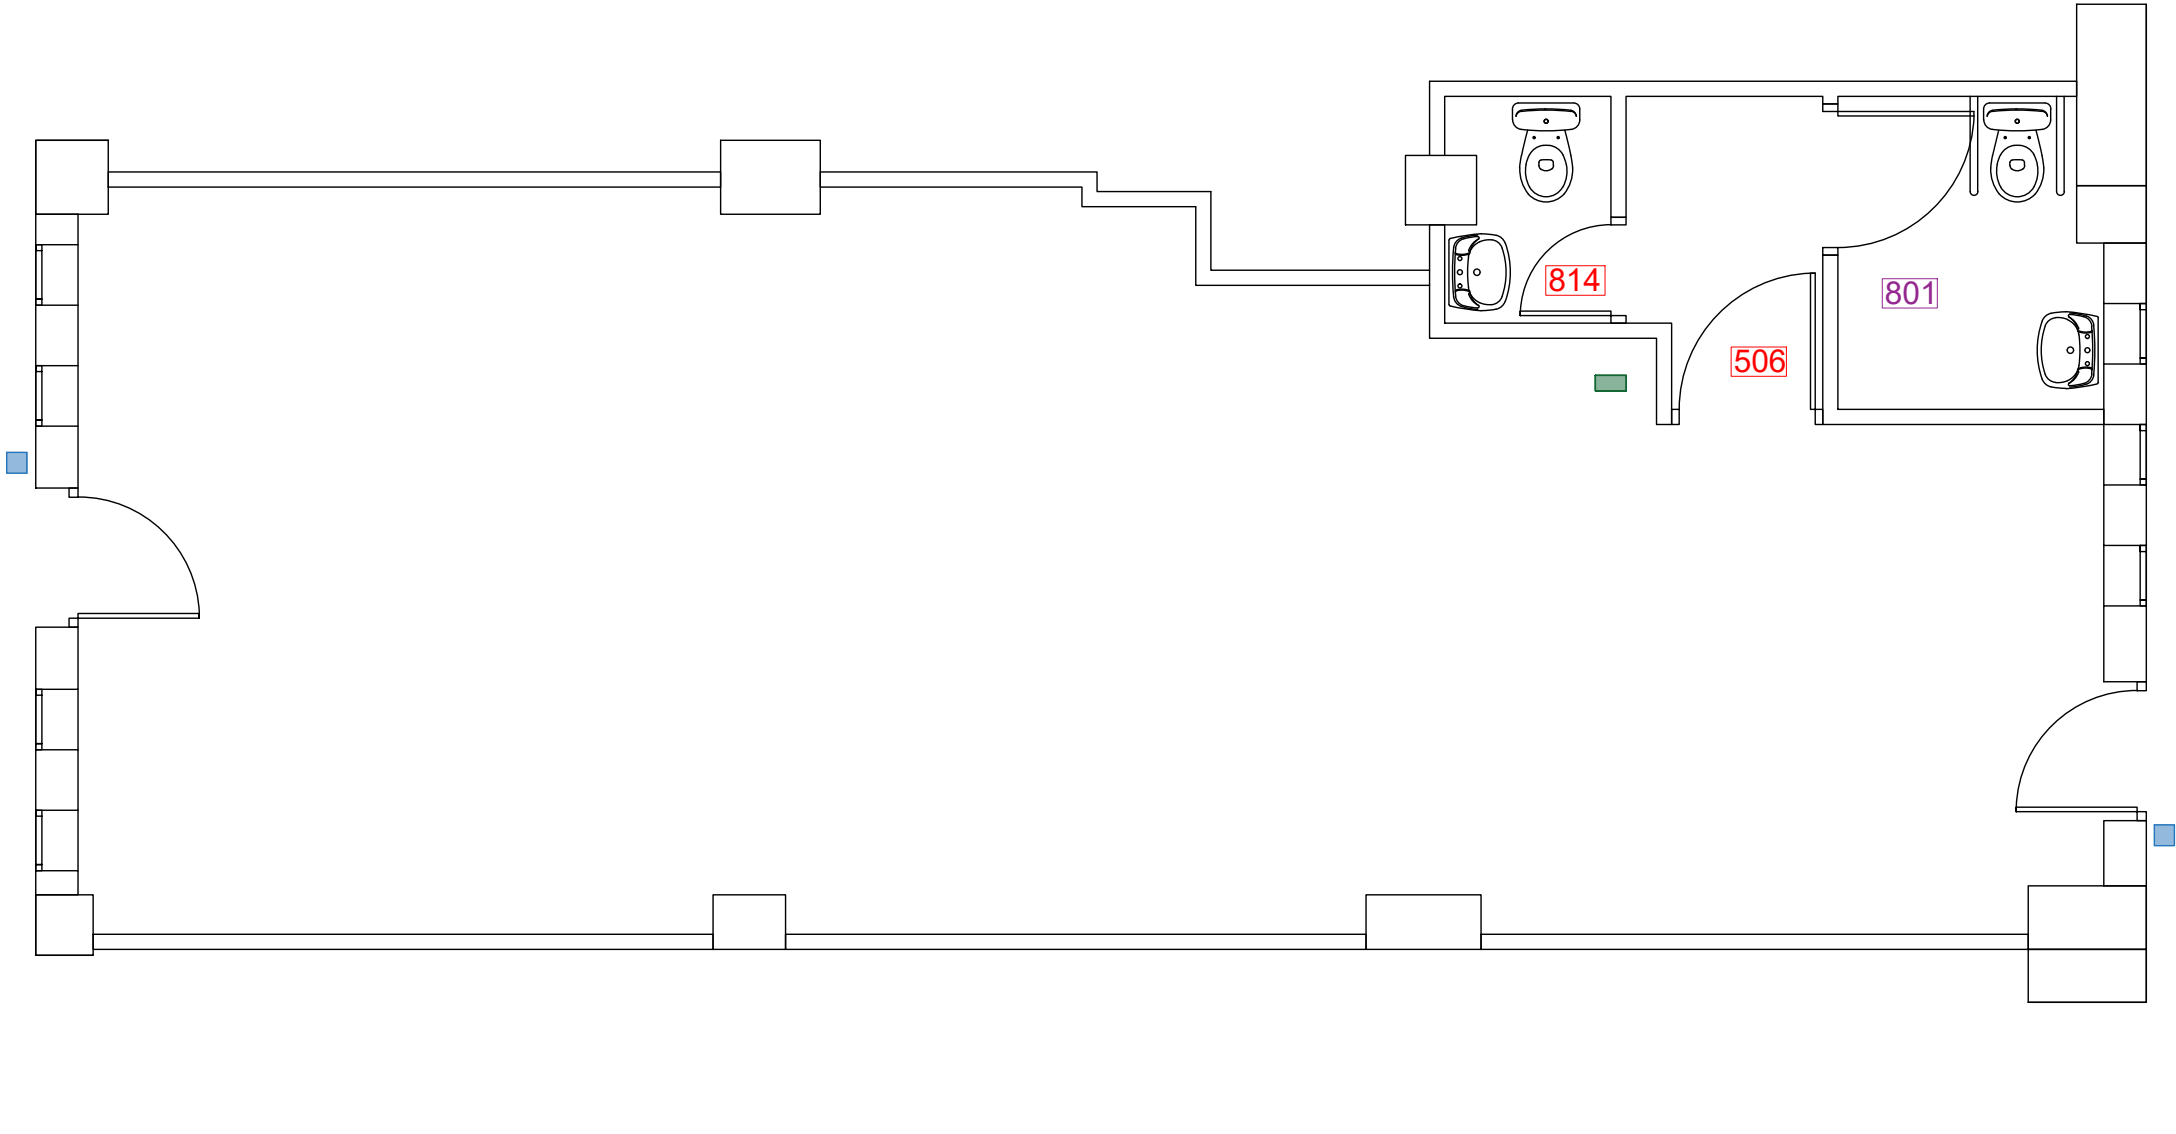


■ Máquina expendedora sin Sistema Braille, autorrelieve y macrocaracteres.

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/50
13. LOCAL AIZPITARTE 4 (LAGUNTASUNA JUBILATUEN ELKARTEA) BEHEKO SOLAIRUA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	13.1



801 JARDUKETA (ZERBITZU EGOKITUA) EGUNGO EGOERA



801 JARDUKETA (ZERBITZU EGOKITUA) PROIEKTATUTAKO EGOERA

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/50
13. LOCAL AIZPITARTE 4 (LAGUNTASUNA JUBILATUEN ELKARTEA)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
JARDUKETAK	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	13.2