



Sustatzailea

ERRENTERRIAKO UDALA

2021_02072

**ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

GALTZARABORDA KIROLDEGIA

Proiektuaren berrikuspena

REV. 0

AURKIBIDEA

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	4
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	9

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



- Tipologia:** Kirola
- Solairuak:** Sotoa + PB + P1 + P2 + P3
- Helbidea:** Aiako Harria
- Zerbitzuak:** Kirol jarduerak

2. DESKRIBAPEN LABURRA

Galtzarabordako kiroldegiaren eraikina 5 solairuko eraikin batek osatzen du, eta bertan barruko igerilekua, kantxa estalia eta gimnasiaorako hainbat instalazio daude.

Eraikinerantz sartzeko, lehenengo solairuko sarrera erabili behar da, bai eta beheko solairuan dagoen ate bat ere, eta Aiako Harria kaletik abiatzen diren eskailera batzuetatik jaitsi behar da.

Sotoan hainbat instalazio daude, hala gimnasiokoak (makina-gela, spinning-gela, gela kardiobaskularra, boxing-a eta aldagelak), nola goiko solairuan dauden igerilekuen mantentze-lanetakoak (beheko solairua).

Beheko solairuan jendearentzako arreta-gunea, sarrerako tornuak, igerilekuak (bat handia eta bestea txikia), hamaika aldagela (begiraleena izan ezik), gimnasio-gela bat eta bi squash gela; baita fisioterapia-gelak, biltegiak, garbiketa-gelak eta botikina ere. Aldagelei dagokienez, nabarmentzekoa da horietako bik sauna dutela, eta beste bik igerilekuetara sartzeko aukera ematen dutela; gainera, igerilekuek bainu egokitua dute.

Lehenengo solairuan, Peña de Aya kaletik sartzen da, kafetegira sartzeko, eta, ondoren, sexuen arabera bereizitako bi komunetara (horietako bakoitzean bainugela egokitu bat dago), tatami aretorea eta erabilera anitzeko gela batera. Era berean, sarreraren ondoan dauden eskaileretatik jaitsita, beheko solairuko

tornuetara iritsiko gara. Era berean, sarrerako atearen bi aldeetako eskaileretatik igota, bigarren solairura iritsiko gara.

Bigarren solairuan kirol-pista bat, administrazio-bulego bat, kirol-patronatua, bilera-gela bat eta bi komun daude.

Hirugarren solairuan kirol pista ikusten den harmaila dago, baita klubaren hiru lokal eta bulego bat ere.


Nabarmenezkoa da solairu guztiak (sotoa izan ezik) bi **igogailuk** lotzen dituztela. Igogailuek goi-erliebean eta braillean digituak dituzten barruko botoi-ontziak dituzte, solairura iristeko soinu-abisuarekin eta kabinaren barruko perimetroan eskudelekin. Gainera, kanpoaldetik kartel txiki bat dauka, braillez egindako planta adierazten duena.

3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Galtzaraborda kiroldegian aurkitutako arazo nagusiak honako hauek dira:

- Informazio-kartel baten bidez ez da eraikinaren erabilera adierazten. Hori dela eta, informazio-kartel bat jartzea proposatzen da, komunikazioko irisgarritasunari buruzko IV. eranskinean ezarritako baldintzak betez. Hau da, goiko aldean goi-erliebeko karaktereak dituzten eta behealdean Braille Sisteman (Cod. 905).

Gainera, eraikinerako sarbideak ez du ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako zerrenda seinaleztatzailerik,itsuak aterantz gidatzeko (Cod. 911).





- Sarrerako atea kristalezkoak dira eta ez dute kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda seinaleztatzailerik (Cod 906). Gainera, ez dute 40 cm-ko altuerako zokalo babeslerik bi aldeetan (Cod 504).




- Sarrerako atariak ez du seinale-bandarik, itsuei arreta emateko gunera eta beheko solairuko tornuetara (Cod 903) joateko.

Gainera, ez du solairuaren banaketa-planorik goi-erliebean eta braillezko karaktereetan, eraikinaren interes handieneko espazioak, ibilbideak eta gelak adierazten dituenik, ikusmen-arazoak dituzten pertsonen orientazioa errazteko (Cod 904).



- Materia organikoa uzteko poltsa konpostagarriak lortzeko dagoen makinak Braille sistema, goi-erliebea eta makrokarakterrak izan beharko lituzke, ikusmen-arazoak dituzten pertsonen modu autonomoan erabili ahal izateko; baita soinu-informazioko sistema bat ere.
- Kirol-instalazioen barrutik kafetegi-gunera sartzeko ateez ez dute ikusizko seinaleztapen egokirik 20 cm-ko zabalerako eta ingurunearekin kromatikoki kontrastatutako bi banda seinaleztatzaileraren bidez (Cod 906). Era berean, ez du 40 cm-ko altuerako zokalo babeslerik bi aldeetan (Cod 504).
- Eskailerek ez dute seinaleztatzaile podotaktilik abioetan (Cod 901). Gainera, eskailera-atal batzuetan, eskudelak alde batean baino ez daude; beraz, eskudelak jarri behar dira eskaileren bi aldeetan. Era berean, eskaileretako batzuek 2,4 metrotik gorako zabalera dute; beraz, tarteko eskudelak jarri beharko lirarteke (Cod 401).
- Barruko ateetako sarreretan dituzten informazio-kartelek ez dute ez karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ez eta ikusmen-urritasuna duten pertsonen eraikineko mugikortasuna errazten duen Braille sistematik ere (Cod 905).



- Komun egokituak lurretik 40 zentimetrora dagoen alarma-sistema bat izan behar du, eroriz gero laguntza eskatzeko (Cod. 808).


Gainera, 30 cm-ko altuerako babes-zokalo bat gehitu behar da sarrerako atearen bi aldeetan (Cod. 811).

Gainera, komunek presiopean edo palankan deskargatzeko mekanismo bat izan behar dute, gainazal handiko sakagailuekin, eta konketek txorrota automatiko bat izan behar dute, detekzio- edo presentzia-sistema batekin edo palanka luzanga gerontologiko (Cod. 813).



- Lehenengo solairuan, beheko solairuko korridorean dauden bereizte-sistemak kentzea proposatzen da, korridorearen zabalera murrizten baitute, eta korridore nagusia denez, araudiak 1,8 metroko gutxieneko zabalera ezartzen du.

Gaur egun, korridorea bitan banatzen da: 1,45 m eta 1,15 m ditu (leihatiletatik gertuen dagoena).



- Beheko solairuan, kontrol-puntuan, erakusmahai bat dago, mugikortasun urriko pertsonentzat egokitutako mostradorerik ez duena. III. eranskinaren 8. artikulua, bulego teknikoko herritarren arretarako gunean (Kod.: 601).



- Barruko ateen pasabide-zabalera, ikasgeletara sartzeko, kasu batzuetan 0,9 metrotik beherakoa da (Cod. 502).




- Eskaileren oinplanoek ikusmen- eta ukipen-zoladuraren zerrenda bat izan behar dute tarteen abiaburuan; 80 cm-ko luzera izango dute martxaren noranzkoan, ilarak perpendikularrak izango dira eskaileren ardatzarekiko eta haren zabalerarekiko. Hori guztia zure detekzioa errazteko eta estropezu mugatzeko (Cod. 901).
- Era berean, eskaileretako batzuek ez dute zerrenda zimurtsurik mailetan (Cod. 205); beraz, beharrezkoa da instalatzea.
- Onuragarria litzateke eskaileretako eskudelek gainerako elementuekin kontrastatutako kolorea izatea, eta, gainera, eskuaren arabera egokitzeko moduko diseinu anatomikoa; 4-5 zentimetroko diametroko sekzio zirkularrekoa izatea gomendatzen da.
- Eraikin handia denez, orientazio-plaka batzuk jarri behar dira eskudelaren alboko barruko ertzean, eta, eskua bertatik irristatzean, behatz erakuslearen pulpejoa eta zorroa orientatzeko balio dute ikusmen-arazoak dituzten pertsonen. Plaka hori goi-erliebeko karaktereekin eta Brailleko sistemarekin (Cod. 907).
- Irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudi teknikoaren arabera, eskailera guztiek eskubanda bikoitzak izan behar dituzte bi aldeetan (Cod. 401).
- Igogailuei dagokienez, ez dute ispilu ijetzirik barruan, eta, beraz, instalatzea proposatzen da (Cod. 703).
- Bestalde, eraikin honetako harmailetan eserlekuen % 2 erreserbatu behar da, hau da, 25 (Cod. 603). Era berean, gomendagarria litzateke jarleku desmuntagarriak jartzea harmaila osoan zehar, mugikortasun urriko erabiltzaile bat badoa non kokatu aukeratu ahal izateko.



4. AURREKONTUAREN LABURPENA

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
1	IGELTSEROTZA				
103	Elementu banatzaileen ml eraistea	m	35	40,00 €	1.400,00 €
2	ESKAILERAK				
204	Maila isolatua kentzea	UD	6	600,00 €	3.600,00 €
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea	m	240	20,00 €	4.800,00 €
4	BARANDAK ETA ESKUDELAK				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	115,78	120,00 €	13.893,60 €
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea	m	6,75	260,00 €	1.755,00 €
5	ATEAK				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	45	900,00 €	40.500,00 €
504	Kristalezko ateen bi aldeetan 40 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatze	UD	6	140,00 €	840,00 €
6	ALTZARIAK				
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea	UD	1	2.250,00 €	2.250,00 €
603	Besaulki-patioa aldatzea gurgil-aulkientzako plaza-unitatea sortzeko	UD	25	400,00 €	10.000,00 €
7	ELEMENTU MEKANIKOAK				
703	Ispilu ijeztua jartzea kabinaren barruan	UD	2	140,00 €	280,00 €
8	ZERBITZUAK				
802	Jantzietarako unitate egokituak eraikitzea, dutxa eta komunarekin, trenkadak, atea eta akaberak barne	UD	3	8.100,00 €	24.300,00 €
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.	UD	2	770,00 €	1.540,00 €
813	Txorrota automatikoko instalazioa, detekzio- edo presentzia-sistema edo gerontologia-motako palanka luzedun monomando motako eskuliburua duena.	UD	2	170,00 €	340,00 €
9	SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA				
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	100	80,00 €	8.000,00 €
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	3,2	50,00 €	160,00 €
903	Ezkaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.	m	68,83	80,00 €	5.506,40 €


KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea	UD	1	2.000,00 €	2.000,00 €
905	Ate ondoan braille altorelebeke karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	70	125,00 €	8.750,00 €
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak beiraren gainean jartzea	UD	9,58	40,00 €	383,20 €
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea	UD	48	100,00 €	4.800,00 €
911	Eraikinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea	m	4	85,00 €	340,00 €
Guztizkoa					135.438,20 €

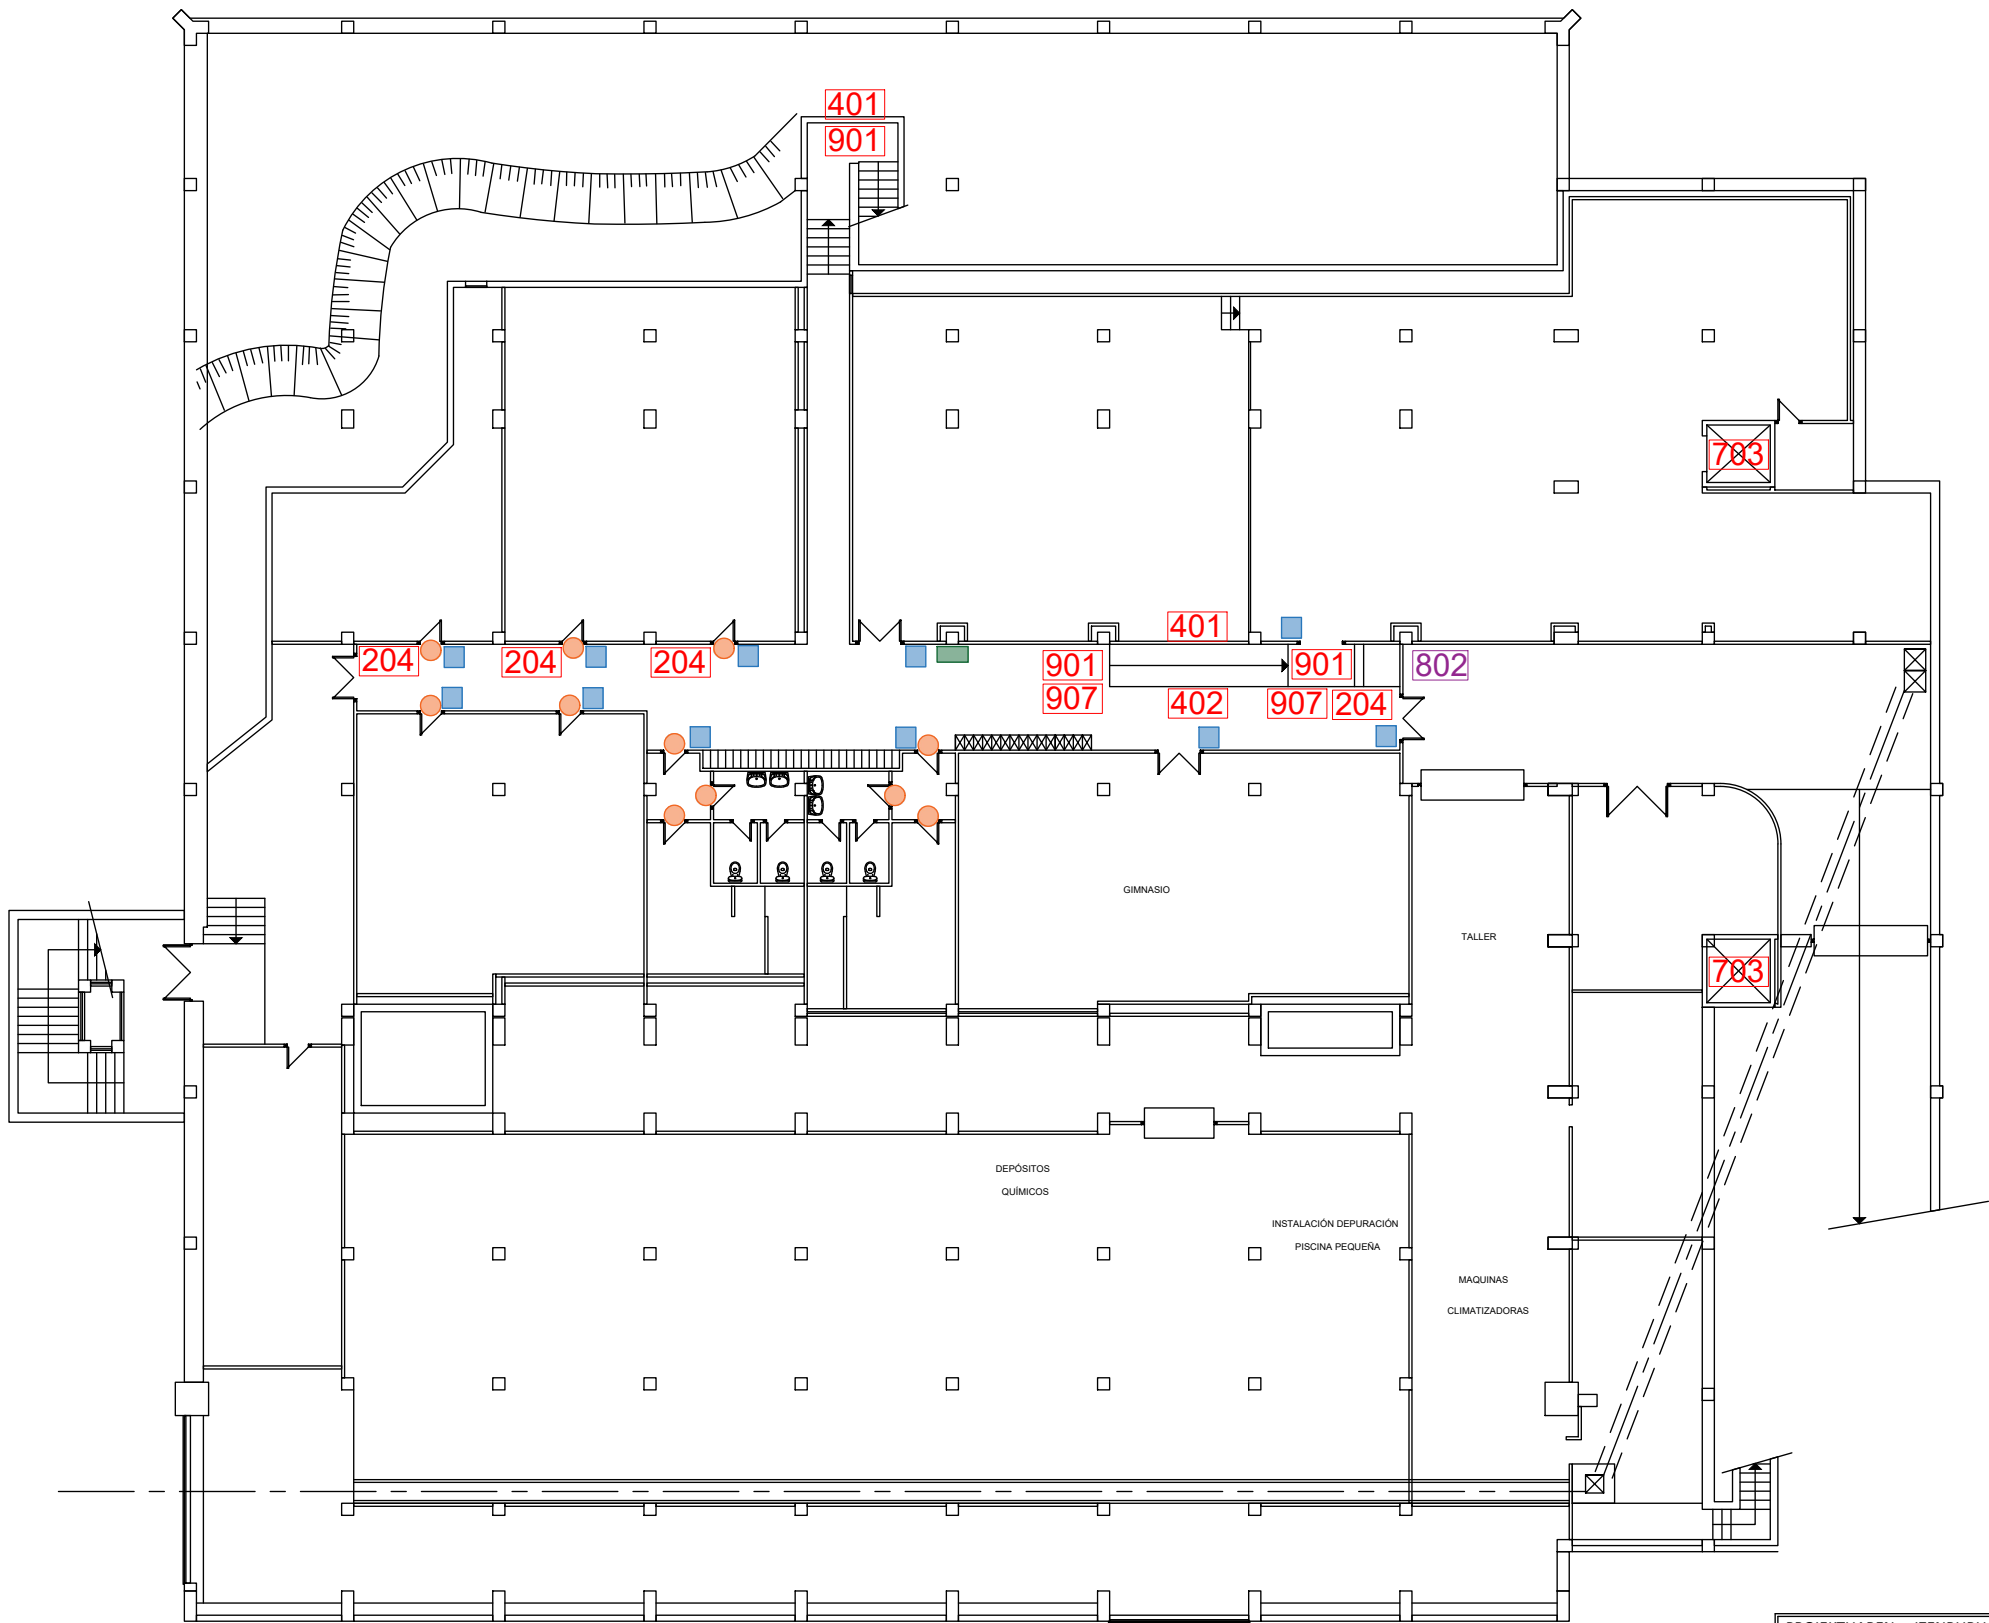

COD	DESCRIPCIÓN
103	Elementu banatzaileen ml eraitea
204	Maila isolatua kentzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
504	Kristalezko ateen bi aldeetan 40 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatze
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea
603	Besaulki-patioa aldatzea gurrpil-aulkientzako plaza-unitatea sortzeko
703	Ispilu ijestua jartzea kabinaren barruan
802	Jantziatarako unitate egokituak eraikitzea, dutxa eta komunarekin, trenkadak, atea eta akaberak barne
808	Zerbitzu egokitan alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
813	Txorrota automatikoko instalazioa, detekzio- edo presentzia-sistema edo gerontologia-motako palanka luzedun monomando motako eskuliburua duena.
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
903	Ezkaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak beiraren gainean jartzea
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
911	Eraikinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea

Máquina expendedora sin Sistema Braille, autorrelieve y macrocaracteres.

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/250
3. GALTZARABORDA KIROLDEGIA SOTO	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA	3.1
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	

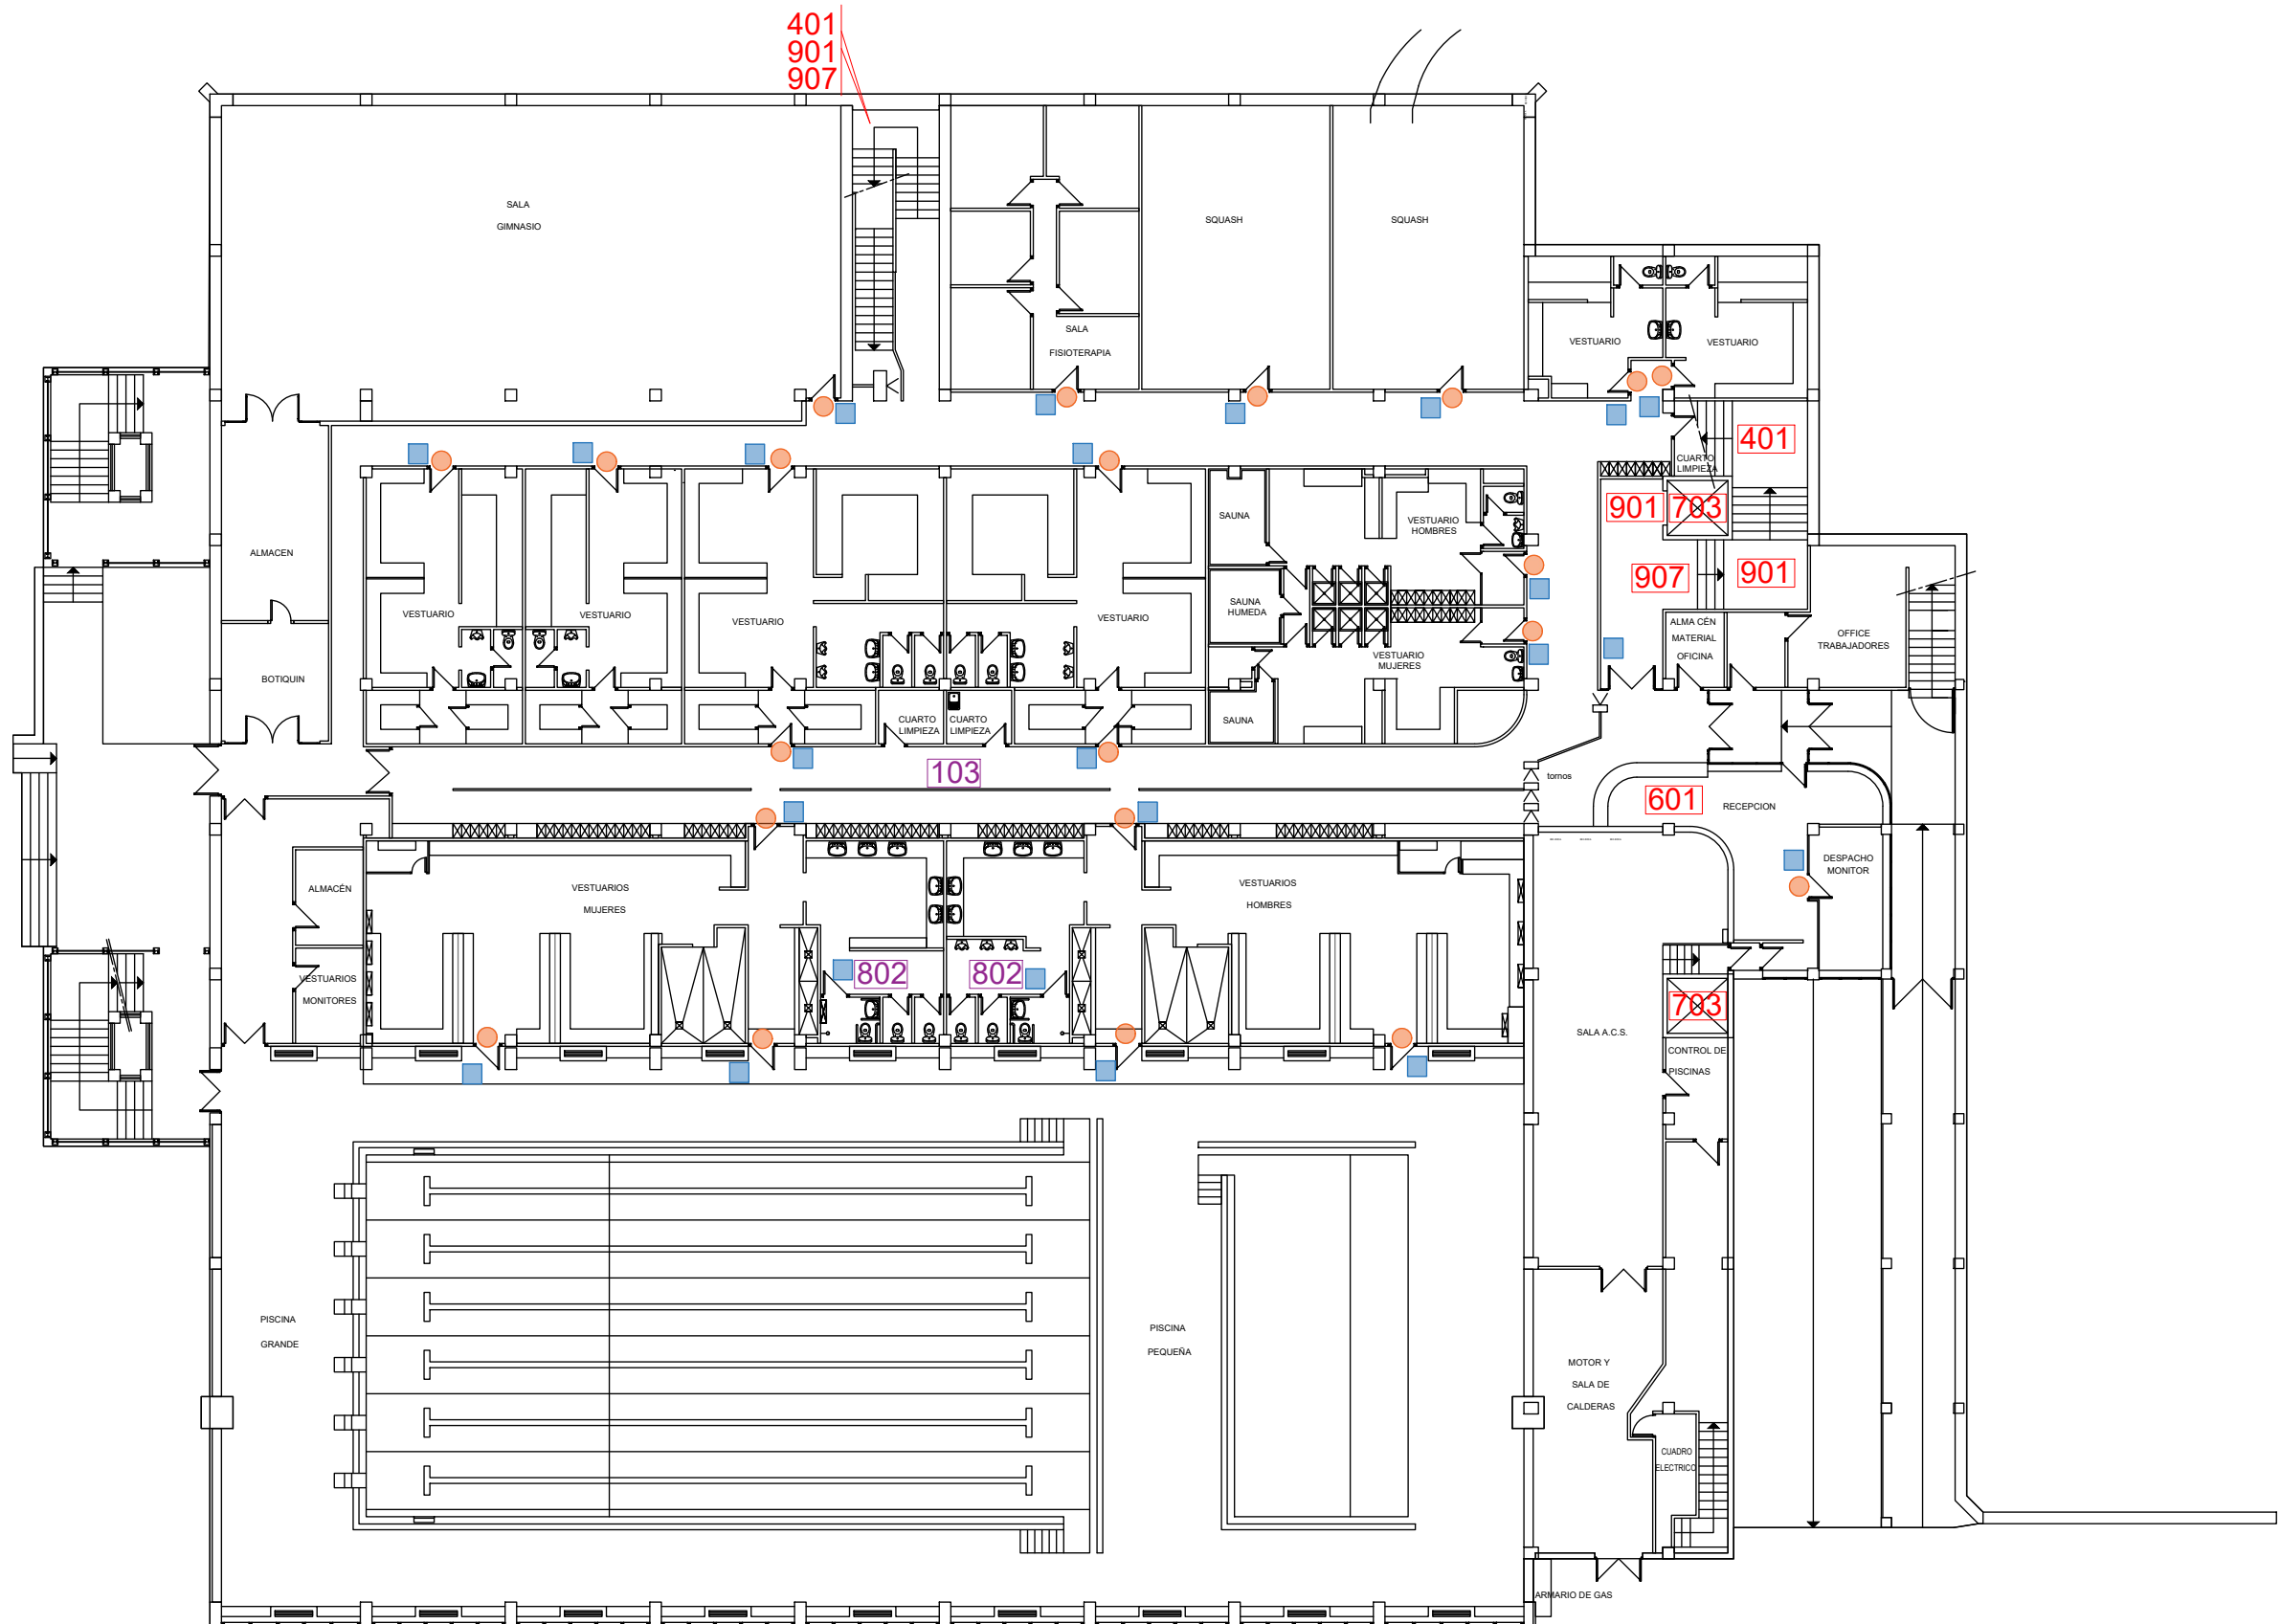


COD	DESCRIPCIÓN
103	Elementu banatzaileen ml eraistea
204	Maila isolatua kentzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
504	Kristalezko ateen bi aldeetan 40 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatze
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea
603	Besaulki-patioa aldatzea gurrpil-aulkientzako plaza-unitatea sortzeko
703	Ispilu ijestua jartzea kabinaren barruan
802	Jantziatarako unitate egokituak eraikitzea, duxa eta komunarekin, trenkadak, atea eta akaberak barne
808	Zerbitzu egokitan alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
813	Txorrota automatikoko instalazioa, detekzio- edo presentzia-sistema edo gerontologia-motako palanka luzedun monomando motako eskuliburua duena.
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
903	Ezkaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak beiraren gainean jartzea
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
911	Eraikinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea

502
905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/250
3. GALTZARABORDA KIROLDEGIA BEHEKO SOLAIRUA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	3.2




PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA REFERENCIA :	2021_02072	FORMATU : FORMATO :	A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	BERRIKUSTE DATA : FECHA REVISIÓN :	2022ko APIRILA ABRIL DE 2022	ESKALA (K): ESCALA (S):	1/250
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BEZEROA / CLIENTE :		PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO	
3. GALTZARABORDA KIROLDEGIA LEHEN SOLAIRUA	ERRENTERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA			3.3




COD	DESCRIPCIÓN
103	Elementu banatzaileen ml eraistea
204	Maila isolatua kentzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
504	Kristalezko ateen bi aldeetan 40 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatze
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea
603	Besaulki-patioa aldatzea gurrpil-aulkientzako plaza-unitatea sortzeko
703	Ispilu ijestua jartzea kabinaren barruan
802	Jantzietarako unitate egokituak eraikitzea, dutxa eta komunarekin, trenkadak, atea eta akaberak barne
808	Zerbitzu egokitan alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
813	Txorrota automatikoko instalazioa, detekzio- edo presentzia-sistema edo gerontologia-motako palanka luzedun monomando motako eskuliburua duena.
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
903	Ezkaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altoreleveko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak beiraren gainean jartzea
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
911	Eraikinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/250
	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
3. GALTZARABORDA KIROLDEGIA BIGARREN SOLAIRUA	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	3.4




COD	DESCRIPCIÓN
103	Elementu banatzaileen ml eraistea
204	Maila isolatua kentzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
504	Kristalezko ateen bi aldeetan 40 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatze
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea
603	Besaulki-patioa aldatzea gurrpil-aulkientzako plaza-unitatea sortzeko
703	Ispilu ijetzua jartzea kabinaren barruan
802	Jantzietarako unitate egokituak eraikitzea, dutxa eta komunarekin, trenkadak, atea eta akaberak barne
808	Zerbitzu egokitan alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
813	Txorrota automatikoko instalazioa, detekzio- edo presentzia-sistema edo gerontologia-motako palanka luzedun monomando motako eskuliburua duena.
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
903	Ezkaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak beiraren gainean jartzea
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
911	Eraikinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/250
3. GALTZARABORDA KIROLDEGIA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
HIRUGARREN SOLAIRUA	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	3.5

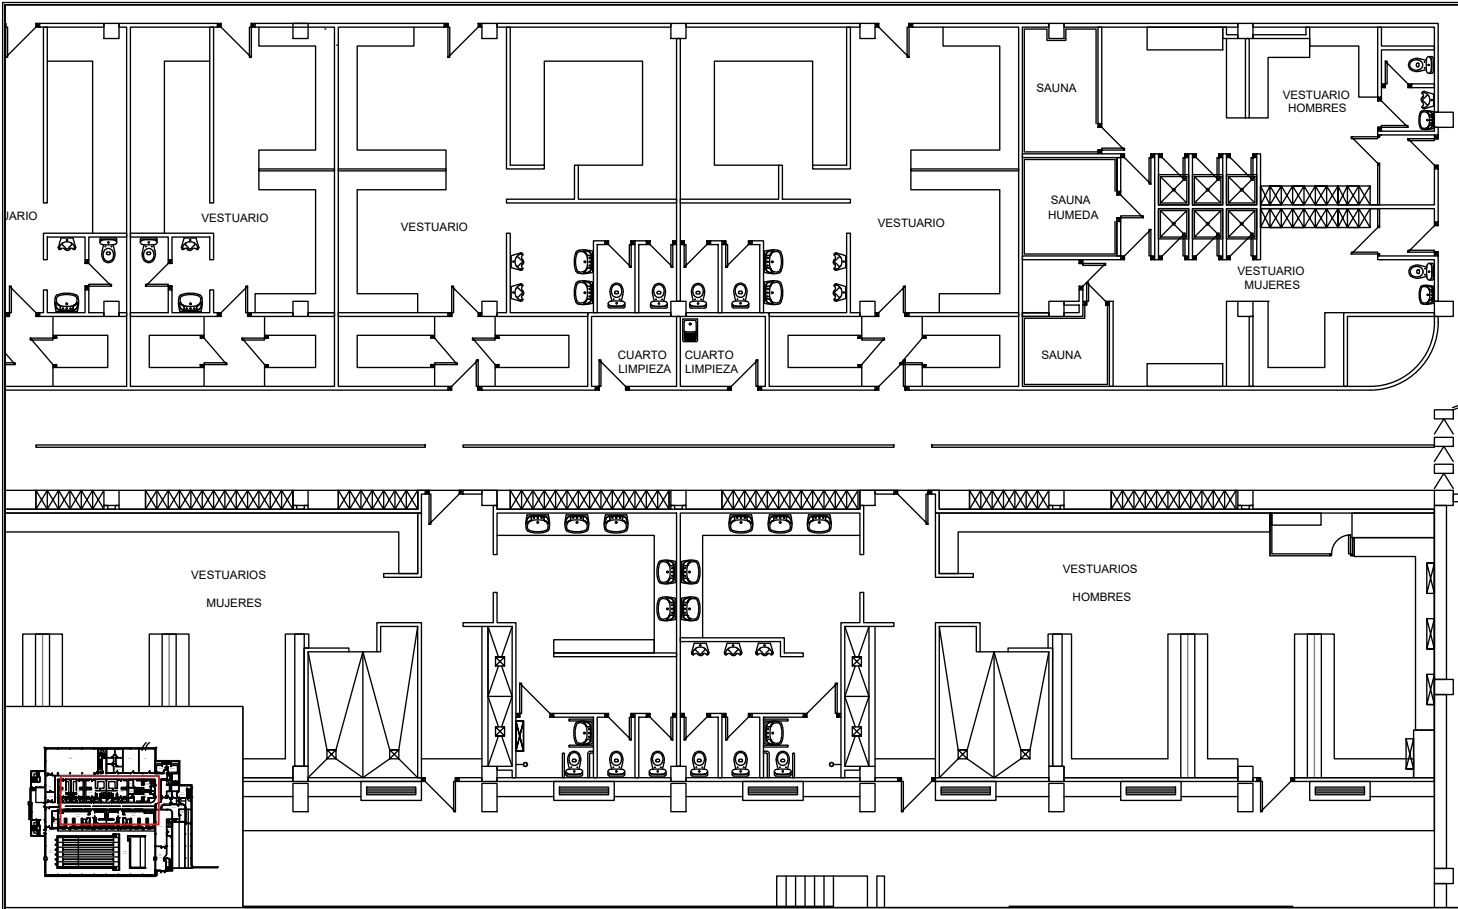


103. JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUKO BANALERROA KENTZEA) EGUNGO EGOERA

Escala: 1/200

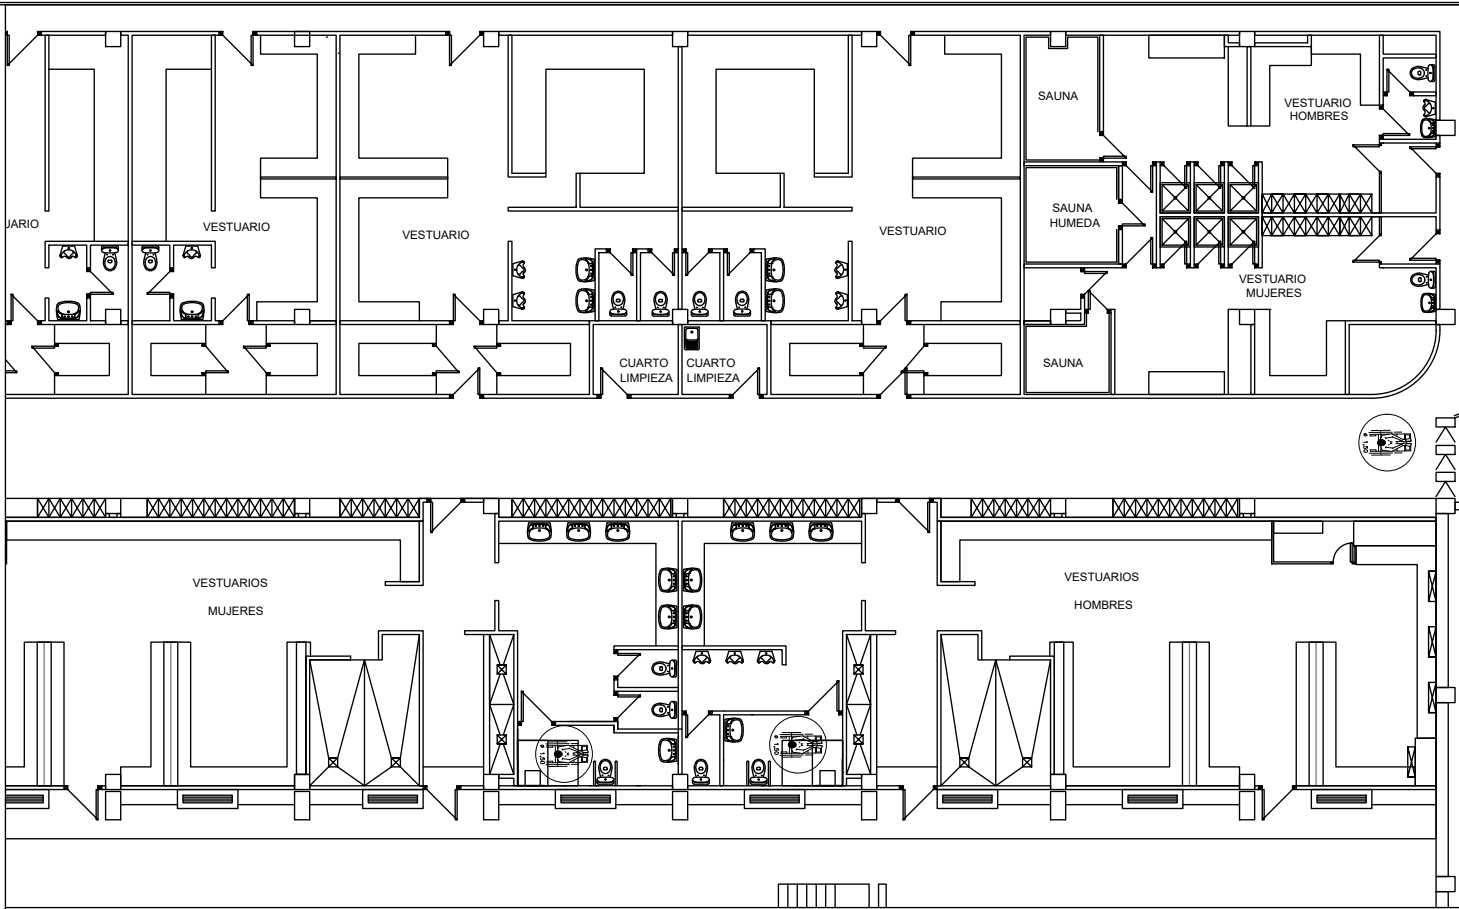


103. JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUKO BANALERROA KENTZEA) PROIEKTATUTAKO EGOERA

Escala: 1/200



802 JARDUKETA (ALDAGELA EGOKITUA BEHEKO SOLAIRUAN) EGUNGO EGOERA


Escala: 1/75




802 JARDUKETA (ALDAGELA EGOKITUA BEHEKO SOLAIRUAN) PROIEKTATUTAKO EGOERA

Escala: 1/75

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
	REFERENCIA :	FORMATO :
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): Varias
	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
3. GALTZARABORDA KIROLDEGIA	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	3.6
	JARDUKETAK (2ko 1 orria)	



802 JARUKETA (ALDAGELA EGOKITUA SOTOAN) EGUNGO EGOERA



802 JARUKETA (ALDAGELA EGOKITUA SOTOAN) PROIEKTATUTAKO EGOERA

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/50
3. GALTZARABORDA KIROLDEGIA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
JARUKETAK (2ko 2 orria)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	3.6